

PX340+

DMX Controller

Instrukcja obsługi



Spis treści

1 Opis.....	4
2 Warunki bezpieczeństwa.....	5
3 Opis złączy i elementów sterowania.....	6
4 Ekran i przyciski.....	7
4.1 Poruszanie się po menu.....	7
4.2 Okno główne.....	8
4.3 Błędy.....	8
4.4 Status sterownika.....	8
4.4.1 Wejścia cyfrowe.....	9
4.4.2 Wejścia analogowe.....	9
4.4.3 Wyjście DMX.....	10
4.4.4 Wejście DMX.....	10
4.4.5 Uruchomione sceny.....	11
4.4.6 Uruchomione programy.....	11
4.5 Zegar.....	12
4.6 Zdarzenia.....	12
4.7 Test kanałów.....	13
4.8 Ustawienia ekranu.....	14
4.8.1 Zabezpieczenie PIN.....	15
4.9 Informacje o sterowniku.....	16
4.10 Ustawienia sieci.....	16
4.11 Aplikacje.....	17
4.12 Restart.....	17
5 Ustawienia sieciowe sterownika.....	18
5.1 Zmiana konfiguracji sieciowej komputera.....	21
5.2 Podłączenie sterownika bezpośrednio do PC.....	24
5.3 Podłączenie sterownika z wykorzystaniem routera.....	24
5.3.1 Adresowanie automatyczne.....	25
5.3.2 Adresowanie statyczne.....	26
6 Logowanie do sterownika.....	26
6.1 Logowanie do sterownika w sieci lokalnej.....	27
6.2 Logowanie zdalne (sieć zewnętrzna).....	27

6.2.1 Logowanie poprzez aplikację PxDesigner.....	29
6.2.2 Logowanie z poziomu aplikacji PxMini i PxMobile.....	34
7 Instalacja oprogramowania.....	37
7.1 Windows®.....	37
7.2 Android™.....	39
8 Konfiguracja sterownika.....	40
8.1 Strefy.....	40
8.2 Sceny.....	41
8.3 Programy.....	42
8.4 Pokazy.....	43
8.5 Maski.....	45
8.6 Sekwencje.....	48
8.7 Statusy.....	48
8.8 Grupa elementów skojarzonych.....	49
8.9 Zdarzenia.....	50
8.10 Ograniczenia akcji.....	51
8.11 Opóźnienia.....	52
9 Działanie sterownika.....	53
9.1 Obliczanie wartości wyjściowych.....	53
9.2 Modbus.....	54
9.3 Live mode.....	65
9.4 Sygnalizacja kontrolek.....	66
9.5 Działanie przycisku RESET i przywracanie ustawień domyślnych.....	67
9.6 Tryb rdzenia, obsługa FTP.....	68
10 Schemat podłączenia.....	70
11 Wymiary.....	75
12 Dane techniczne.....	75

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w funkcjonowaniu i obsłudze sterownika, mających na celu ulepszenie wyrobu.

PXM Marek Żupnik sp.k.
Podłęże 654
32-003 Podłęże
numer rejestrowy BDO 000005972

tel. +48 12 385 83 06
mail: info@pxm.pl
www.pxm.pl

Rev.1-1
01.10.2021

1 Opis

PX340+ DMX Controller jest zaawansowanym sterownikiem oświetlenia architektonicznego pozwalającym na kontrolowanie rozbudowanych instalacji oświetleniowych. Urządzenie dzięki programowalnym funkcjom pozwala sterować oświetleniem, multimediami i innymi urządzeniami wykonawczymi działającymi w oparciu o protokół DMX.

Sterownik posiada 1 linię wyjściową DMX (512 kanałów) i umożliwia uruchomienie wielu elementów konfiguracji jednocześnie. Zdarzenia mogą być wyzwalane przez zegar astronomiczny, zaprogramowane timery, wejścia cyfrowe lub analogowe, aplikację na urządzenia mobilne lub za pomocą protokołu Modbus.

Zaawansowana aplikacja PxDesigner na komputery PC (Windows®) umożliwia zaprogramowanie urządzenia. Aplikacja posiada wbudowaną bibliotekę urządzeń, które można rozmieszczać na projekcie graficznym, co ułatwia tworzenie skomplikowanych pokazów świetlnych zsynchronizowanych z dźwiękiem.

PX340+ posiada ekran oraz przyciski, dzięki czemu można odczytać podstawowe parametry pracy. Dzięki dodatkowym magistralom BUS1 i BUS2 urządzenie można rozszerzyć o dodatkowe moduły PX723 Keyboard 8, PX734 Light & Movement Sensor i PX778 Extension module 8ch. Do dwóch niezależnych magistrali można podłączyć szeregowo max. po 32 moduły (w sumie max. 64 moduły).

Do sterownika dostępna jest również aplikacja na urządzenia mobilne (Android™, iOS), która daje możliwość prostego sterowania urządzeniem.

W sterowniku można utworzyć do 8 użytkowników z różnymi prawami dostępu. Istnieje możliwość zdalnego logowania do sterownika z zewnętrznej sieci.


2 Warunki bezpieczeństwa

Sterownik PX340+ DMX Controller jest zasilany napięciem bezpiecznym 12 – 24V DC, jednak podczas jego instalacji i użytkowania należy bezwzględnie przestrzegać poniższych reguł bezpieczeństwa:

1. Urządzenie może być podłączone wyłącznie do zasilania 12 – 24V DC o obciążalności zgodnej z danymi technicznymi.
2. Należy chronić wszystkie przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi.
3. W przypadku uszkodzenia któregośkolwiek z przewodów należy zastąpić go przewodem o takich samych parametrach technicznych.
4. Do podłączenia sygnału DMX należy stosować wyłącznie przewód ekranowany.
5. Wszelkie naprawy, jak i podłączenie sygnału DMX mogą być wykonywane wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
6. Należy bezwzględnie chronić PX340+ przed kontaktem z wodą i innymi płynami.
7. Należy unikać gwałtownych wstrząsów, a w szczególności upadków urządzenia.
8. Nie wolno włączać urządzeń w pomieszczeniach o wilgotności powyżej 90%.

9. Urządzenia nie należy używać w pomieszczeniach o temperaturze niższej niż +2°C lub wyższej niż +40°C.
10. Do czyszczenia należy używać wyłącznie lekko wilgotnej ściereczki.

3 Opis złączy i elementów sterowania

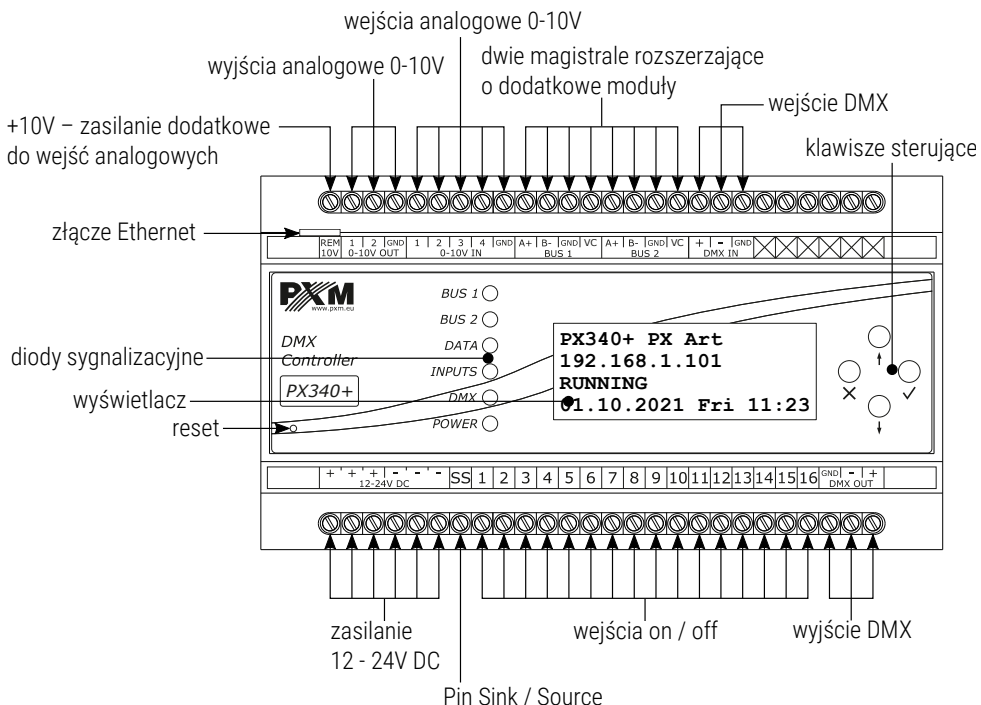

4 Ekran i przyciski

4.1 Poruszanie się po menu

- ✕ (escape) - powoduje wyjście z aktualnego parametru bez zapamiętania zmian lub przejście w menu do poziomu wyżej
- ↓ (next) - przewija menu w „dół” lub zmniejsza ustawiane wartości
- ↑ (prev) - przewija menu w „górze” lub zwiększa ustawiane wartości
- ✓ (enter) - powoduje wejście w parametr urządzenia i zatwierdza ustawione wartości

Symbol ► wskazuje aktualnie wybrany parametr, w który nastąpi przejście po kliknięciu przycisku *enter*. Symbole ▼ i ▲ informują użytkownika, że istnieje możliwość przewinięcia ekranu i wyświetlenia pozostałych opcji (przyciskami *prev* lub *next*).

Aktualnie edytowany parametr zaznaczony jest ostrymi nawiasami *<parametr>*.

4.2 Okno główne

Ekran startowy, który jest widoczny po uruchomieniu urządzenia zawiera: model i numer seryjny urządzenia, jego aktualny adres IP, status oraz datę i godzinę na urządzeniu.


```
PX340+ 21320345
192.168.1.101
RUNNING
01.10.2021 Fri 11:23
```

Możliwe statusy to:

- **RUNNING** – normalna praca urządzenia,
- **STOP** – praca urządzenia jest wstrzymana (np. ze względu na brak konfiguracji).

4.3 Błędy

Pozycja **ERRORS (0)** w menu na wyświetlaczu informuje ile błędów (cyfra w nawiasie) występuje w urządzeniu oraz jakiego są one typu.




4.4 Status sterownika

W zakładce **CONTROLLER STATUS** można podglądać:

- wejścia cyfrowe,
- wejścia analogowe,
- DMX wyjściowy,
- DMX wejściowy
- uruchomione sceny,
- uruchomione programy.

4.4.1 Wejścia cyfrowe

W menu **DIGITAL INPUTS** w zakładce **CONTROLLER STATUS** można podejrzeć stan wejść cyfrowych: 16 wewnętrznych (in) i 256 zewnętrznych (ex).

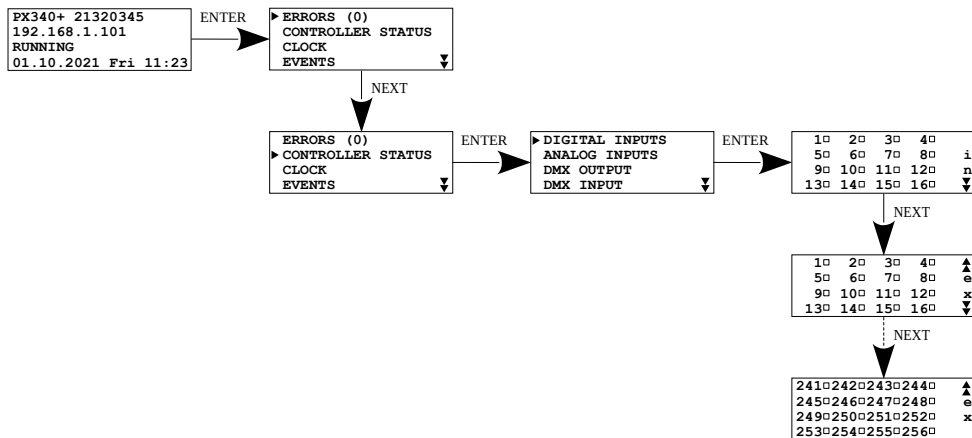


– wejście rozwarte

– wejście zwarte



4.4.2 Wejścia analogowe

W menu **ANALOG INPUTS** w zakładce **CONTROLLER STATUS** można podejrzeć stan wejść analogowych (4). Odczytać można napięcie na wejściu analogowym wraz z poziomem wysterowania sygnału DMX.

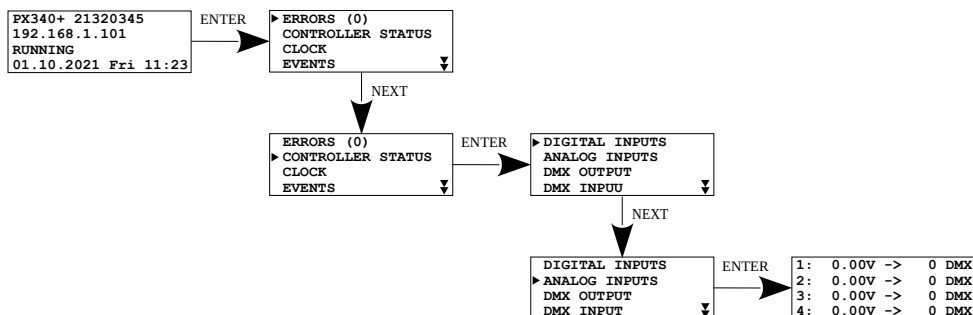


4.4.3 Wyjście DMX

W menu **DMX OUTPUT** w zakładce **CONTROLLER STATUS** można odczytać wartośćysterowania DMX na każdym kanale. Informacja wyświetlana jest po 12 kanałów na ekran.

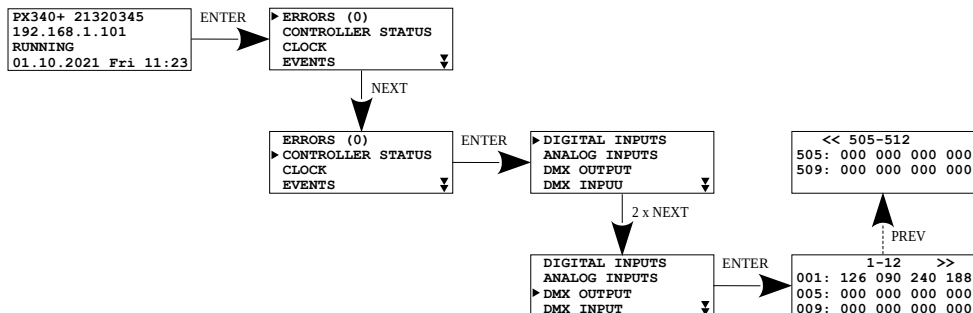


4.4.4 Wejście DMX

W menu **DMX INPUT** w zakładce **CONTROLLER STATUS** można odczytać wartośćysterowania DMX na każdym kanale wejściowym. Informacja wyświetlana jest po 12 kanałów na ekran.

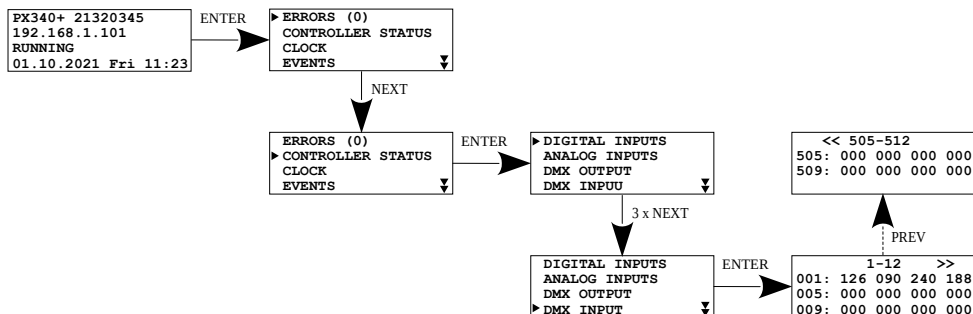

4.4.5 Uruchomione sceny

W menu **RUNNING SCENES** w zakładce **CONTROLLER STATUS** można podejrzeć, które sceny aktualnie są uruchomione.

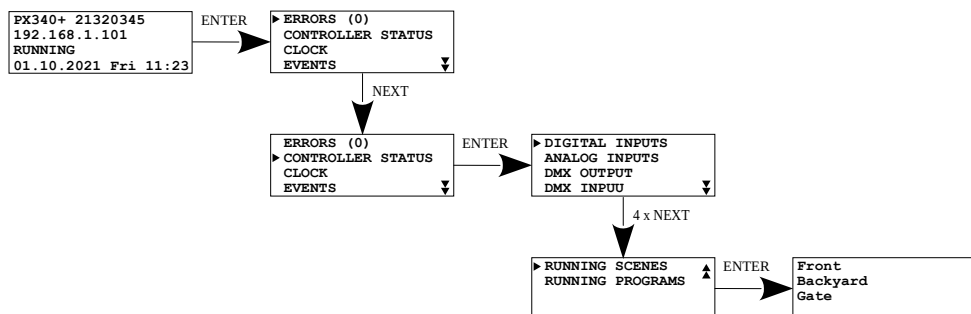


W przypadku, gdy żadna scena nie jest uruchomiona wyświetlany na ekranie jest komunikat **No Running Scenes**.

Lista odświeżana jest w momencie wejścia w podgląd scen.

4.4.6 Uruchomione programy

W menu **RUNNING PROGRAMS** w zakładce **CONTROLLER STATUS** można podejrzeć, które programy aktualnie są uruchomione.

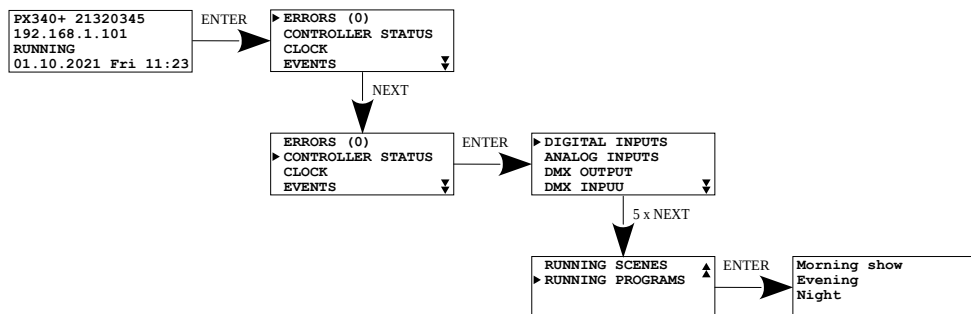


W przypadku, gdy żaden program nie jest uruchomiony wyświetlany na ekranie jest komunikat **No Running Programs**.

Lista odświeżana jest w momencie wejścia w podgląd programów.


4.5 Zegar

W menu **CLOCK** odczytać można aktualną datę, dzień tygodnia i godzinę, dodatkowo sterownik wyświetla godzinę wschodu (**SUNRISE**) i zachodu (**SUNSET**) słońca.

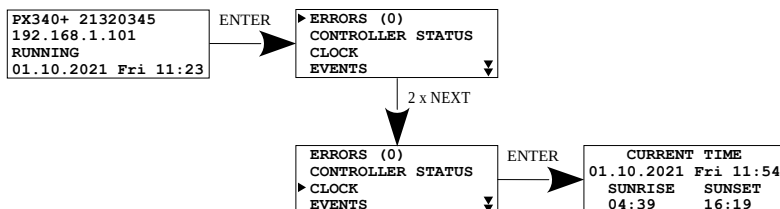

4.6 Zdarzenia

Menu **EVENTS** wyświetla dostępne zdarzenia, w tym menu można wywołać zdarzenia wybierając je przyciskami *prev* i *next*, a następnie wciskając przycisk *enter*.

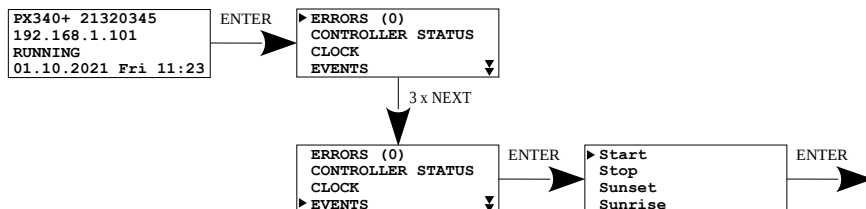


UWAGA! Wywołanie zdarzenia sygnalizowane jest przygaśnięciem podświetlenia ekranu.

4.7 Test kanałów

Test kanałów (*TEST CHANNELS*) pozwala na wysterowanie wszystkich (*ALL*) kanałów na maksymalną wartość – 255. Możliwe jest również wysterowanie pojedynczych kanałów. Opcja ta może być przydatna do testowania połączenia na linii DMX między sterownikiem, a odbiornikiem sygnału.


Klawiszem *enter* wysyłanie testowego sygnału DMX jest włączane i wyłączane, natomiast przyciskami *prev* i *next* zmieniane są kanały DMX lub wybierana opcja *ALL*.

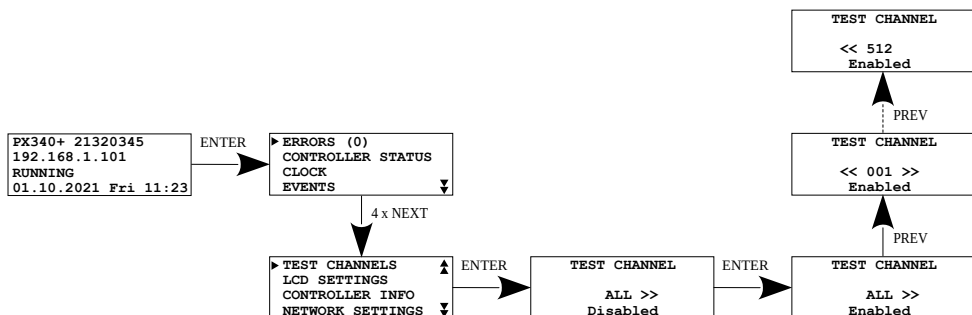

UWAGA! Po wyjściu z tego menu, testowanie sygnału automatycznie zmienia się w trym *Disabled* (wyłączony).

4.8 Ustawienia ekranu

LCD SETTINGS pozwala zmienić jasność wyświetlacza, wartości wyrażone są w procentach (0%, 25%, 50%, 75%, 100%). W tym menu użytkownik może włączyć opcję **DARK MODE**, czyli wyłączenie podświetlenia ekranu po ~15 sekundach nieaktywności. Urządzenie nadal będzie pracować bez ingerencji w pozostałe parametry. Aby przywrócić podświetlenie, należy wcisnąć dowolny klawisz.

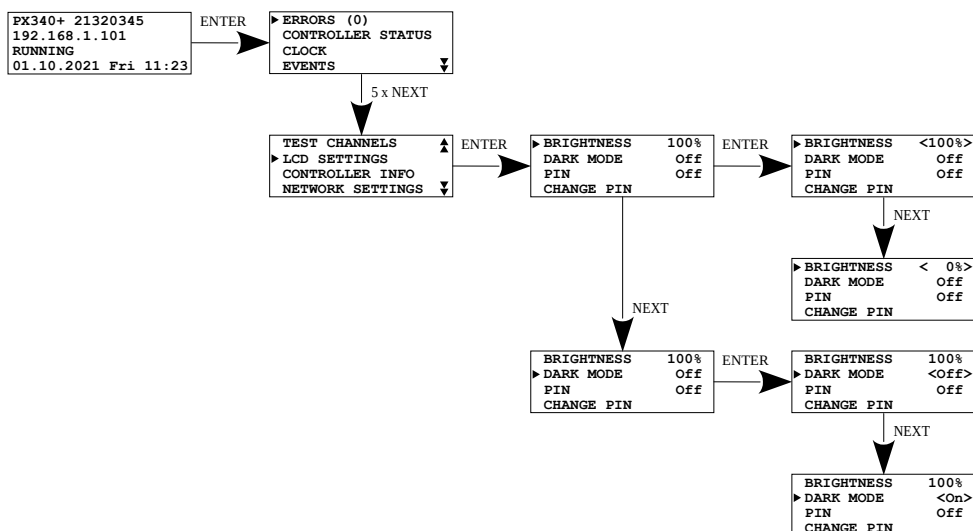

UWAGA! Aktywny tryb **DARK MODE** wyłączy podświetlenie jedynie na oknie głównym.


4.8.1 Zabezpieczenie PIN

Urządzenie może zostać zabezpieczone kodem, funkcję aktywuje się w menu **LCD SETTINGS**. Należy zmienić opcję **PIN** na **On**. Domyślny kod PIN to **0 0 0 0**.

Aby zablokować urządzenie, należy na ekranie głównym wcisnąć i przytrzymać przycisk **esc**. Gdy funkcja zabezpieczenia kodem PIN jest aktywna, na wyświetlaczu w oknie głównym wyświetlana jest ikona kłódki. Otwarta kłódka – urządzenie niezablokowane, zamknięta kłódka – urządzenie zablokowane.

Odblokowanie urządzenia, następuje po wciśnięciu przycisku **enter** i wprowadzeniu kodu PIN używając przycisków **prev** i **next**, wciskając przycisk **enter** pomiędzy kolejnymi cyframi.

W celu zmiany PIN należy wybrać **CHANGE PIN** w menu, wprowadzić najpierw stary kod PIN, a następnie wprowadzić nowy i zatwierdzić zmiany wybierając **Accept**.

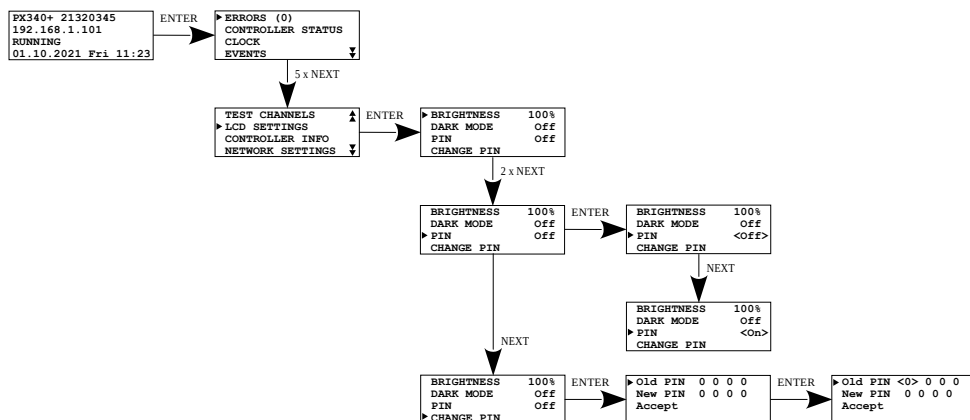


UWAGA! Po załączeniu funkcji zabezpieczenia urządzenia kodem PIN zalecana jest zmiana PIN'u z domyślnego na zdefiniowany przez użytkownika.

4.9 Informacje o sterowniku


Informacje o sterowniku dostępne są w zakładce **CONTROLLER INFO**, odczytać można:

- numer seryjny i MAC,
- wersję firmware,
- informacje o konfiguracji.

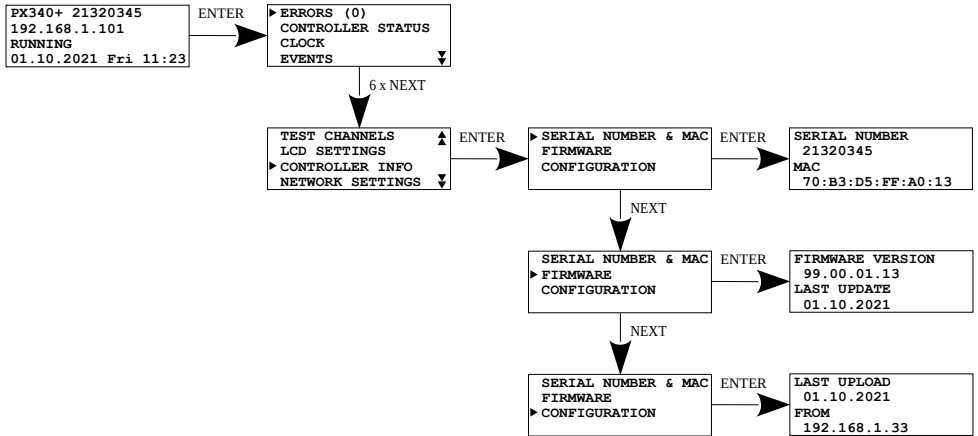


4.10 Ustawienia sieci

W sterowniku na ekranie użytkownik może sprawdzić adres IP, maskę sieciową, bramę domyślną oraz sprawdzić, czy DHCP jest załączone.

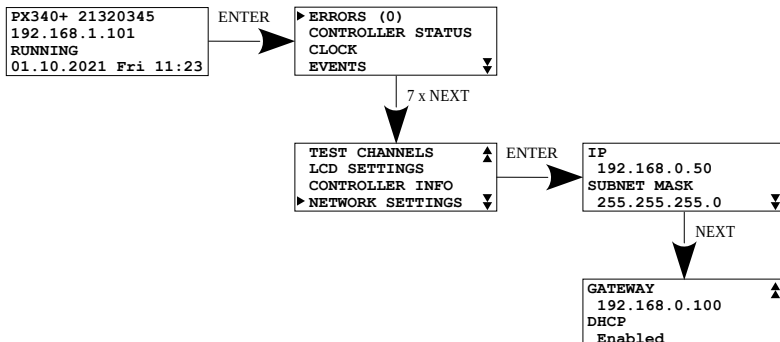

4.11 Aplikacje

Menu **APPLICATIONS** pozwala podejrzeć aktualnie podłączone urządzenia do sterownika (PC / Smartfon / panel dotykowy).

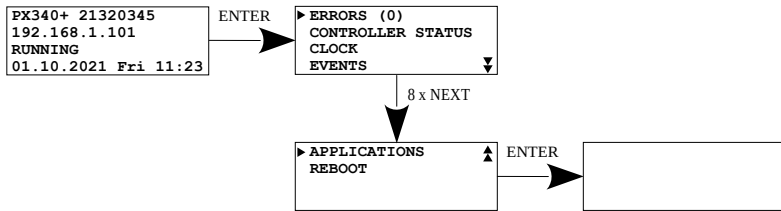


4.12 Restart

Zakładka **REBOOT** w menu zawiera opcje:

- **REBOOT** – ponowne uruchomienie urządzenia,
- **FACTORY DEFAULTS** – przywrócenie ustawień fabrycznych:
 - IP: 192.168.0.50
 - Maska: 255.255.255.0
 - Nazwa urządzenia: Px340+ [numer seryjny]
 - Hasło do konta ADMIN: [numer seryjny]
 - Usunięcie konfiguracji – konfigurację w dalszym ciągu można pobrać w programie PxDesigner
- **RESET NETWORK** – zresetowanie ustawień sieciowych:
 - IP: 192.168.0.50
 - Maska: 255.255.255.0
 - Brama domyślna: 192.168.0.100
 - DHCP: On

- **LOGOUT ALL USERS** – wylogowanie wszystkich użytkowników aktualnie podłączonych do sterownika

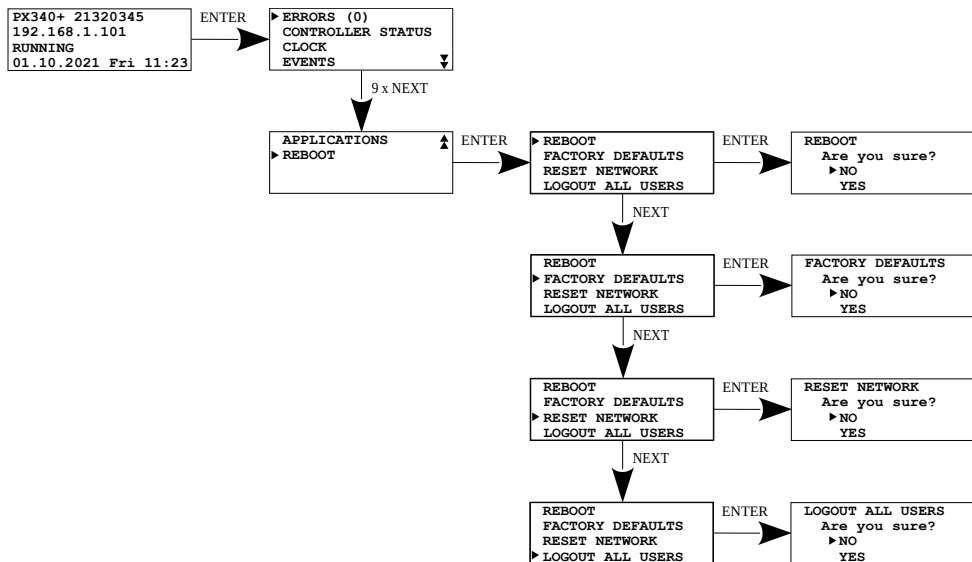

5 Ustawienia sieciowe sterownika

Sterownik przechowuje w pamięci statyczną konfigurację sieciową. Jest ona wykorzystywana zawsze, gdy został wybrany tryb adresacji statycznej lub w trybie adresacji automatycznej nie udało się uzyskać konfiguracji z serwera DHCP.

Urządzenie może pracować w jednym z dwóch trybów:

- adresowanie automatyczne z serwera DHCP
- adresowanie statyczne

W trybie automatycznym (DHCP) sterownik po połączeniu do sieci próbuje uzyskać konfigurację sieciową od serwera DHCP (np. router z serwerem DHCP). Dzięki temu nie jest potrzebna ręczna konfiguracja parametrów sieciowych. W przypadku braku serwera DHCP w sieci, sterownik będzie pracował zgodnie z ustawieniami statycznymi (konfiguracja ręczna).

Wybierając adresowanie statyczne, należy skonfigurować parametry sieciowe w taki sposób, aby sterownik pracował w tej samej podsieci co inne urządzenia, które będą z nim współpracowały (komputer, smartfon, inne sterowniki) oraz, żeby nie doszło do konfliktu adresów IP (urządzenia muszą mieć unikatowe adresy IP w sieci).

Fabryczne ustawienia sieciowe sterownika:

- **DHCP:** On
- **IP:** 192.168.0.50
- **Maska:** 255.255.255.0
- **Brama:** 192.168.0.100

Jeśli sterownik pracuje w trybie automatycznym i uzyskał adres IP z serwera DHCP, to odpięcie kabla sieciowego spowoduje utratę przyznanego adresu IP. W przypadku ponownego podłączenia sterownika do sieci będzie on próbował otrzymać nowy adres z serwera DHCP, w przypadku niepowodzenia otrzymania adresu będzie pracował zgodnie z zapisanymi ustawieniami statycznymi.


Zalecane jest korzystanie z adresacji automatycznej i podłączenie sterownika do sieci z uruchomionym serwerem DHCP.


W przypadku podłączenia sterownika bezpośrednio do komputera (brak serwera DHCP) należy ręcznie ustawić parametry sieciowe zarówno komputera, jak i sterownika, żeby pracowały w jednej sieci.

5.1 Zmiana konfiguracji sieciowej komputera


Zmiana konfiguracji sieciowej komputera różni się w zależności od systemu operacyjnego oraz jego wersji. Jako przykład został przedstawiony system Windows® 10.

Zmiana ustawień sieciowych w komputerze z systemem Windows® 10 przebiega następująco:

1. Wejdź w menu **[Start]** 
2. Wybierz zakładkę **[Ustawienia]**

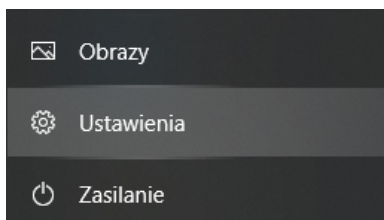

3. Następnie **[Sieć i Internet]**




4. Należy wybrać **[Zaawansowane ustawienia sieci]**


Zaawansowane ustawienia sieci



5. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na odpowiednie połączenie, na przykład może to być **[Ethernet]** i wybrać **[Właściwości]**



6. W nowym okienku, które się pojawi, należy wybrać **[Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)]**, a następnie nacisnąć właściwości

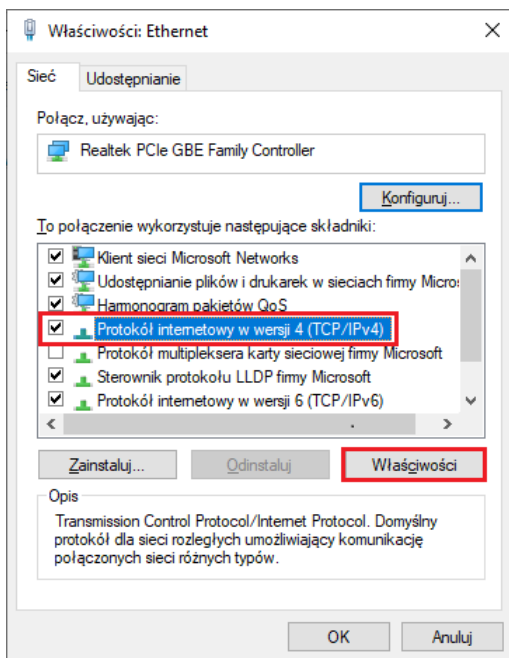

7. W kolejnym oknie, które się pojawi, należy zaznaczyć **[Użyj następującego adresu IP:]** Aby się połączyć bezpośrednio (komputer – konwerter) ze sterownikiem, który posiada domyślną konfigurację, należy użyć przykładowych ustawień:

Właściwości: Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)

Ogólne

Przy odpowiedniej konfiguracji sieci możesz automatycznie uzyskać niezbędne ustawienia protokołu IP. W przeciwnym wypadku musisz uzyskać ustawienia protokołu IP od administratora sieci.

Uzyskaj adres IP automatycznie

Użyj następującego adresu IP:

Adres IP: 192 . 168 . 0 . 51

Maska podsieci: 255 . 255 . 255 . 0

Brama domyślna: 192 . 168 . 0 . 1

Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie

Użyj następujących adresów serwerów DNS:

Preferowany serwer DNS: . . .

Alternatywny serwer DNS: . . .

Sprawdź przy zakończeniu poprawność ustawień


Zaawansowane...

OK Anuluj

Adres IP: 192.168.0.51
Maska podsieci: 255.255.255.0
Brama domyślna: 192.168.0.1

5.2 Podłączenie sterownika bezpośrednio do PC

W przypadku połączenia bezpośrednio sterownika z komputerem zalecane jest stosowanie kabla z przeplotem (krosowany). Nowsze karty sieciowe będą pracowały na kablu z przeplotem oraz bez. Starsze wersje kart sieciowych mogą wymagać użycia kabla krosowanego.

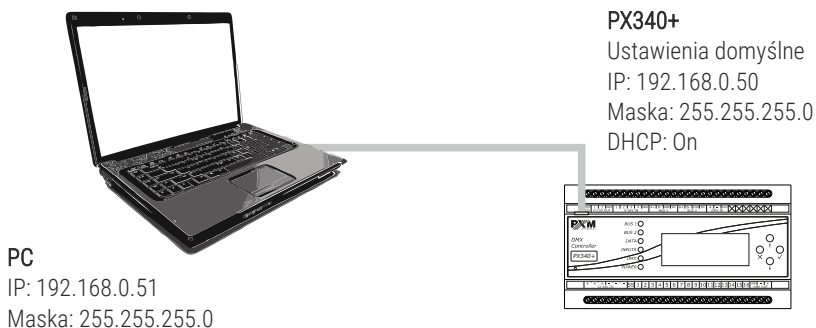


5.3 Podłączenie sterownika z wykorzystaniem routera

Podłączając sterownik do routera możliwe są dwie opcje ustawień sieciowych. Pierwszą z nich jest wykorzystanie routera z uruchomionym serwerem DHCP, konfiguracja sieciowa na wszystkich urządzeniach w sieci jest ustawiana automatycznie. Drugą opcją jest podłączenie sterownika i urządzeń z nim współpracujących do switcha lub routera, który nie obsługuje serwera DHCP, w takim wypadku wszystkie urządzenia w sieci muszą mieć ręcznie skonfigurowane ustawienia sieciowe w taki sposób, żeby każde z urządzeń pracowało w tej samej sieci i miało unikalny adres IP.


5.3.1 Adresowanie automatyczne

Poniżej został przedstawiony schemat pracy urządzeń z uruchomionym serwerem DHCP:

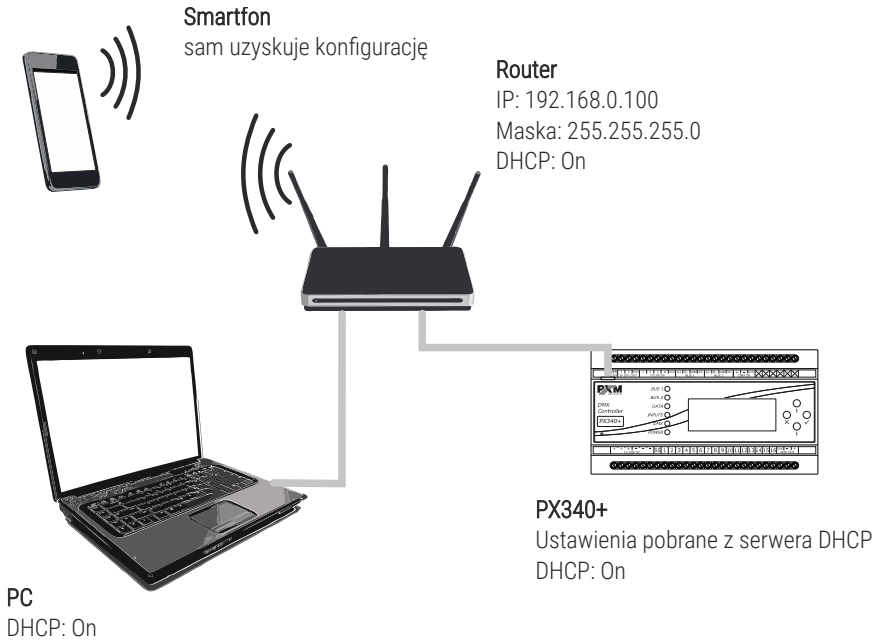

5.3.2 Adresowanie statyczne

Poniżej znajduje się przykładowy schemat ustawień sieciowych sterownika i urządzeń z nim współpracujących, w przypadku, gdy serwer DHCP w sieci nie jest uruchomiony:

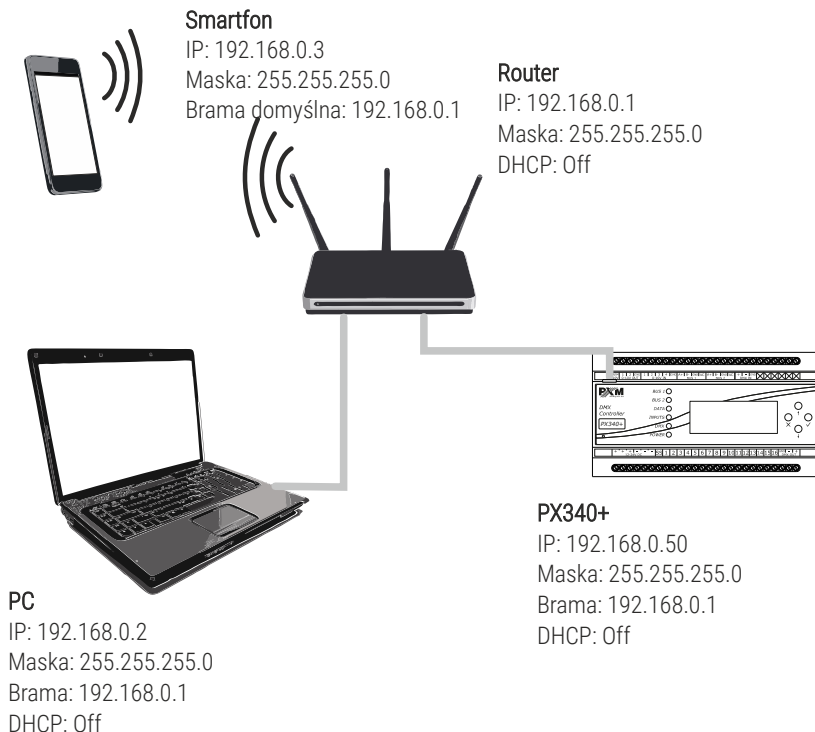

6 Logowanie do sterownika

Logowanie do sterownika możliwe jest z sieci lokalnej oraz z sieci zewnętrznej (internet). W obu przypadkach do urządzenia można zalogować się z komputera PC z użyciem programu PxDesigner w celu konfiguracji urządzenia i PxMini oraz z urządzenia mobilnego za pośrednictwem aplikacji PxMobile (PxMini i PxMobile służą do sterowania kontrolerem), który ma już

wgraną konfigurację. W sterowniku zawsze jest użytkownik ADMIN, który posiada maksymalny poziom uprawnień. Domyślne hasło użytkownika ADMIN to numer seryjny urządzenia. Zaleca się zmianę domyślnego hasła oraz utworzenie kont użytkowników z określonymi uprawnieniami.

6.1 Logowanie do sterownika w sieci lokalnej

Jeśli w sieci lokalnej podłączony jest sterownik, smartfon oraz komputer PC i ustawienia adresacji sieciowej skonfigurowane są poprawnie to aplikacje PxMobile, PxDesigner i PxMini automatycznie wyszukają sterownik. Podczas łączenia się którejkolwiek aplikacji ze sterownikiem wymagane będzie podanie nazwy użytkownika oraz hasła.

6.2 Logowanie zdalne (sieć zewnętrzna)

Sterownik pozwala na zalogowanie się do urządzenia z zewnętrznej sieci poprzez sieć internet, w tym celu należy:

- posiadać zewnętrzny adres IP na routerze przydzielony przez dostawcę internetu oraz mieć możliwość nawiązywania połączeń z zewnątrz (pakiety przychodzące nie są blokowane przez firewall dostawcy i routera)
- przekierować odpowiednie porty / port na adres IP sterownika pracującego w sieci lokalnej (tzw. port forwarding):
 - 50000 i 50001 dla aplikacji PxDesigner
 - 50002 dla aplikacji PxMini i PxMobile
- odblokować wybrane porty w firewallu routera

- adres sterownika / sterowników w sieci lokalnej nie może się zmieniać (sterownik musi mieć ustawiony statyczny adres IP lub serwer DHCP musi za każdym razem przydzielać te same adresy tym samym urządzeniom)

UWAGA! W większości routerów dostępnych na rynku można ustawić statyczny adres IP przez serwer DHCP na podstawie adresu MAC urządzenia. Na przykład, dla urządzenia o adresie MAC 70:B3:D5:EF:B1:60 będzie zawsze przydzielany adres IP 192.168.1.15 przez serwer DHCP (przykład poniżej).

Static assignment

IP Address 192.168.1.

MAC address : : : : :

NO.	IP Address	MAC address	Delete
1	192.168.1.15	70:B3:D5:EF:B1:60	<input type="button" value="Delete"/>

W większości routerów dostępnych na rynku w opcjach przekierowania portu zazwyczaj spotyka się kilka parametrów:

- numer przekierowania
- zakres portów (port) do przekierowania
- adres IP urządzenia, na które ma być przekierowanie
- typ protokołu (TCP / UDP lub oba jednocześnie)
- załączenie / usunięcie przekierowania

6.2.1 Logowanie poprzez aplikację PxDesigner

a) jeden sterownik pracuje w sieci wewnętrznej z następującymi ustawieniami:

- zewnętrzny adres IP: 66.77.88.99 (podano przykładowy adres)
- adres IP: 192.168.1.10
- maska: 255.255.255.0
- porty docelowe urządzenia: 50000 i 50001
- protokół: TCP lub TCP/UDP (w tym przypadku opcja „Both”)

Poniżej znajduje się screen z przykładowych ustawień w routerze:

Port range forwarding sets up public services on your network, such as web servers, ftp servers, e-mail servers, and other specialized Internet applications. When you have set up one service, then the communication requests from the Internet to your router's WAN port will be converted to the specified LAN IP address.


NO.	Start port-End port	LAN IP	Protocol	Enable	Delete
1.	50000 50001	192.168.1.10	Both ▼	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.		192.168.1.	TCP ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.		192.168.1.	TCP ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.		192.168.1.	TCP ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.		192.168.1.	TCP ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.		192.168.1.	TCP ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.		192.168.1.	TCP ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.		192.168.1.	TCP ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.		192.168.1.	TCP ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.		192.168.1.	TCP ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Well-known service ports: DNS(53) ▼ Add to ID 1 ▼


Ok Cancel

W przypadku, jeśli w routerze nie ma opcji ustawienia zakresu portów to należy utworzyć dwie osobne reguły dla każdego portu osobno (oddzielnie dla 50000 i 50001).

Jeśli wszystko jest poprawnie skonfigurowane, aby połączyć się ze sterownikiem z sieci internetowej (zewnętrznej) należy w aplikacji w oknie *Połącz* wybrać opcję *Zaloguj zdalnie*, a następnie w polu *IP* wpisać adres IP routera (przydzielony przez dostawcę internetu, w tym przypadku 66.77.88.99), w polu *Port 1* i *Port 2* wpisać numery portów kolejno 50000 i 50001 oraz *Login* i *Hasło* użytkownika.

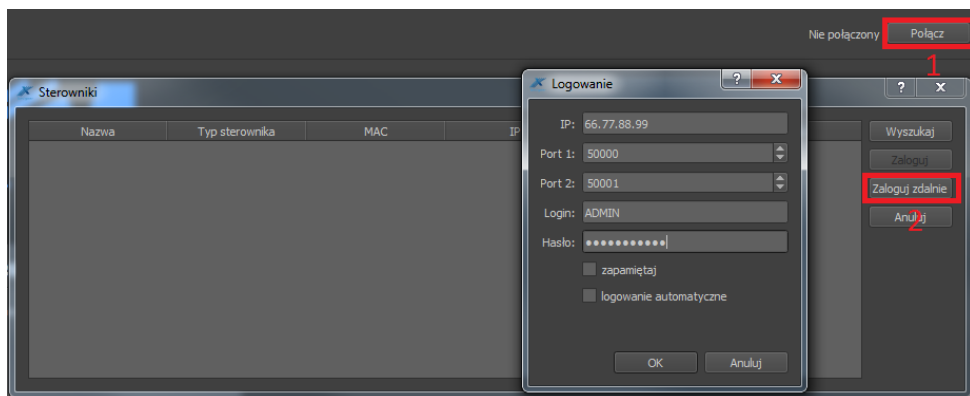

[Schemat podłączenia znajduje się na następnej stronie.](#)

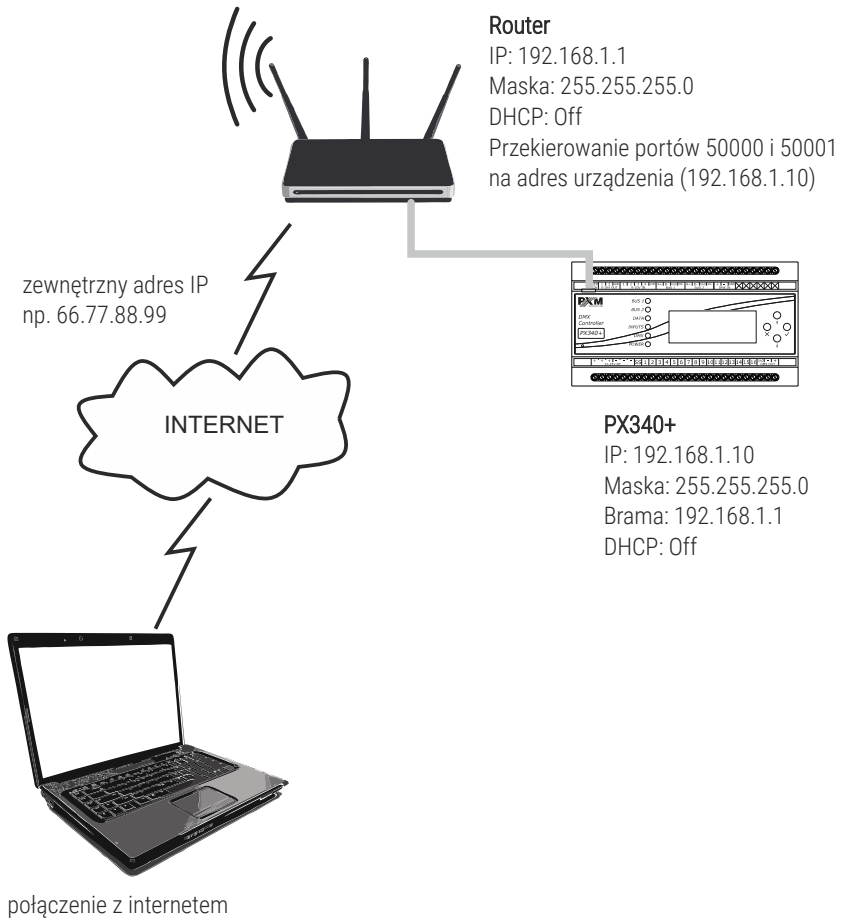

b) więcej niż jedno urządzenie pracujące w sieci wewnętrznej z następującymi ustawieniami:

- zewnętrzny adres IP: 66.77.88.99 (podano przykładowy adres)
- adres IP pierwszego sterownika: 192.168.1.10
- adres IP drugiego sterownika: 192.168.1.11
- maska: 255.255.255.0
- porty docelowe urządzenia: 50000 i 50001 dla pierwszego sterownika oraz 60000 i 60001 dla drugiego sterownika (dla portów 60000 i 60001 docelowymi portami w sieci wewnętrznej muszą być 50000 i 50001 – screen)
- protokół: TCP lub TCP/UDP (w tym przypadku opcja „Both”)


Poniżej znajduje się screen z przykładowych ustawień w routerze

A virtual server defines the mapping from the WAN service port to the LAN server. All requests from the Internet to the designated service port will be redirected to the device specified by the server IP Address.

<input type="checkbox"/>	Service Port	IP Address	Internal Port	Protocol	Status
<input type="checkbox"/>	50000-50001	192.168.1.10	50000-50001	TCP or UDP	Enabled
<input type="checkbox"/>	60000	192.168.1.11	50000	TCP or UDP	Enabled
<input type="checkbox"/>	60001	192.168.1.11	50001	TCP or UDP	Enabled

Połączenie odbywa się dokładnie tak samo, jak w przykładzie 1, z tym że porty 50000 i 50001 dotyczą urządzenia pierwszego, a 60000 i 60001 są do urządzenia drugiego.

Przykład podłączenia:

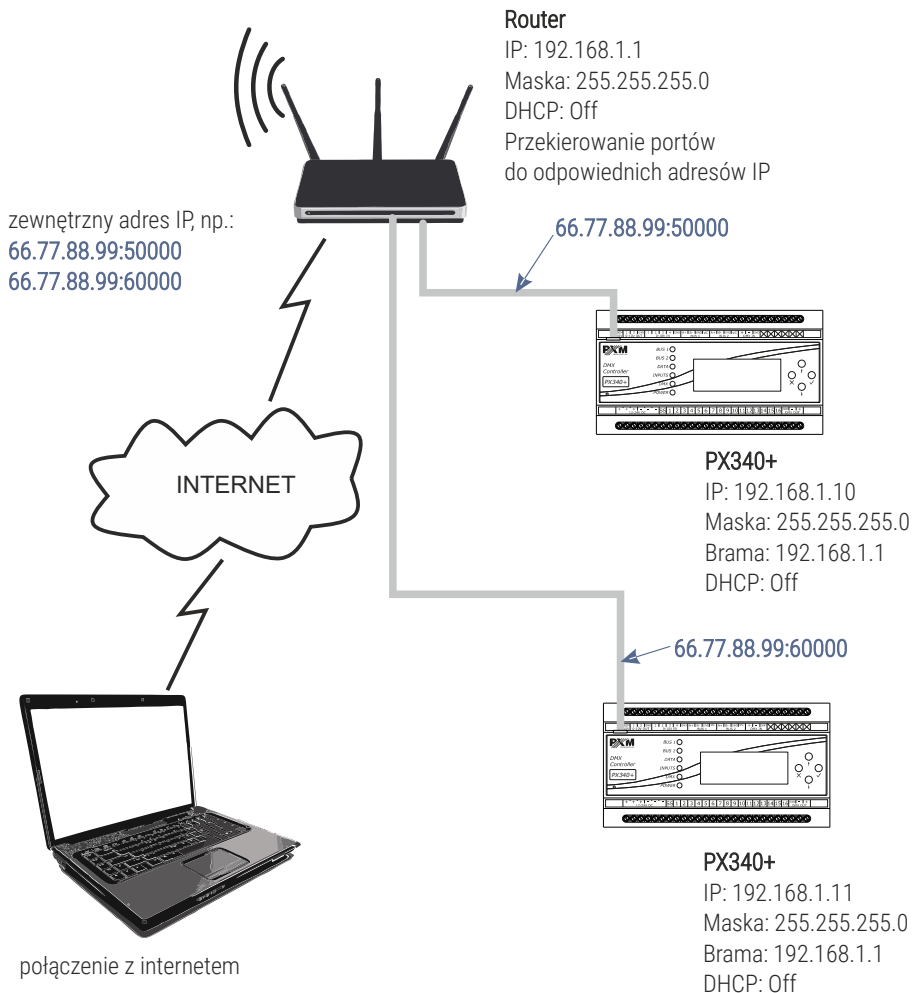

6.2.2 Logowanie z poziomu aplikacji PxMini i PxMobile

Sterownik pracuje w sieci lokalnej z następującymi ustawieniami:

- zewnętrzny adres IP: 66.77.88.99 (podano przykładowy adres)
- adres IP: 192.168.1.10
- maska: 255.255.255.0
- port docelowy urządzenia: 50002
- protokół: UDP lub TCP/UDP (w tym przypadku opcja „Both”)


Poniżej znajduje się screen z przykładowych ustawień w routerze:

Port range forwarding sets up public services on your network, such as web servers, ftp servers, e-mail servers, and other specialized Internet applications. When you have set up one service, then the communication requests from the Internet to your router's WAN port will be converted to the specified LAN IP address.

NO.	Start port-End port	LAN IP	Protocol	Enable	Delete
1.	50002-50002	192.168.1.10	Both ▼	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="text"/> - <input type="text"/>	192.168.1. <input type="text"/>	TCP ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="text"/> - <input type="text"/>	192.168.1. <input type="text"/>	TCP ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<input type="text"/> - <input type="text"/>	192.168.1. <input type="text"/>	TCP ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	<input type="text"/> - <input type="text"/>	192.168.1. <input type="text"/>	TCP ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	<input type="text"/> - <input type="text"/>	192.168.1. <input type="text"/>	TCP ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	<input type="text"/> - <input type="text"/>	192.168.1. <input type="text"/>	TCP ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	<input type="text"/> - <input type="text"/>	192.168.1. <input type="text"/>	TCP ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	<input type="text"/> - <input type="text"/>	192.168.1. <input type="text"/>	TCP ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	<input type="text"/> - <input type="text"/>	192.168.1. <input type="text"/>	TCP ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Well-known service ports: DNS(53) ▼ 1 ▼

W przypadku, jeśli w routerze nie ma opcji ustawienia przekierowania jednego portu, należy utworzyć zakres (od 50002 do 50002). Jeśli wszystko jest poprawnie skonfigurowane, aby połączyć się ze sterownikiem z sieci internetowej (zewnętrznej) należy w aplikacji (PxMini lub PxMobile) wybrać *Zdalny dostęp*, a następnie wpisać *Użytkownika* i *Hasło* użytkownika oraz adres *IP* (przydzielony przez dostawcę internetu, w tym przypadku 66.77.88.99), w polu *Port* wpisać numer portu 50002.

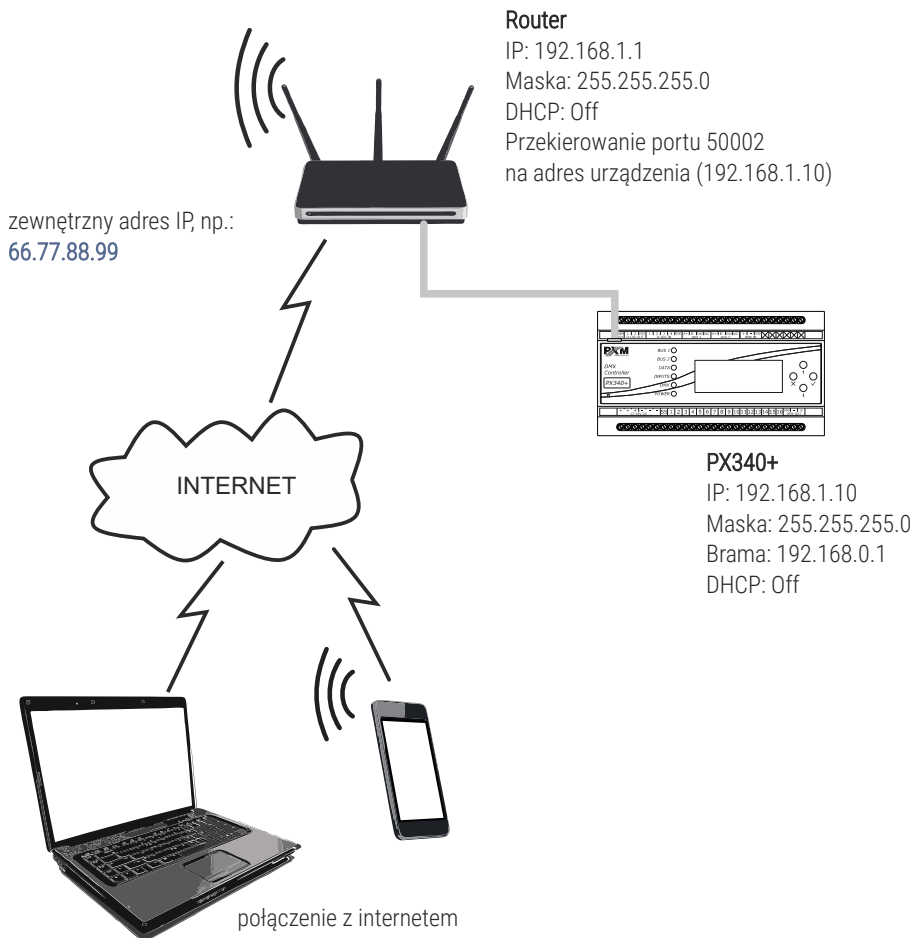

UWAGA! Jeśli w sieci znajdują się dwa sterowniki to należy do pierwszego z nich przekierować port 50002, a do drugiego na przykład 60002 (portem docelowym jest zawsze port 50002).

7 Instalacja oprogramowania

Na stronie producenta (pxm.pl) znajduje się:

- karta katalogowa,
- instrukcja obsługi sterownika oraz oprogramowania PC,
- instalatory programów współpracujących ze sterownikiem (PxMini Windows, PxMini Linux, PxDesigner),
- plik z aktualizacją firmware urządzenia (najnowsza wersja w momencie nagrywania płyty).

UWAGA! Aktualizację firmware zaleca się pobierać ze strony z produktem, ponieważ znajduje się tam zawsze najnowsza wersja pliku z aktualizacją firmware urządzenia.

7.1 Windows®

Oprogramowanie PxDesigner może być zainstalowane w systemie VISTA™, Windows® 7, Windows® 8 oraz Windows® 10. Procedura instalacji oprogramowania może się różnić w zależności od systemu operacyjnego komputera. System Windows® 7 został przedstawiony jako przykład.

UWAGA! Aplikacja nie działa w systemie Windows® 7 32 bit.

Instalacja przebiega następująco:

1. Żeby przejść do instalacji oprogramowania otwórz plik instalacyjny i kliknij **[Dalej]**.
Plik instalacyjny dostępny do pobrania ze strony producenta (pxm.pl).
2. Wybierz katalog, w którym zostanie zainstalowane oprogramowanie. Potwierdź wybór, klikając klawisz **[Dalej]**.
3. Zaznacz komponenty, które chcesz zainstalować, po czym kliknij **[Dalej]**.
4. Przeczytaj dokładnie umowę licencyjną, jeśli zgadzasz się na warunki umowy, kliknij przycisk **[Dalej]**, w celu kontynuowania instalacji.
5. Wybierz menu startowe, w którym chcesz utworzyć skrót do programu. Możesz również zmienić nazwę katalogu, następnie kliknij przycisk **[Dalej]**.
6. Instalator zapyta ponownie, czy chcesz zainstalować oprogramowanie, kliknij **[Zainstaluj]** jeśli się zgadzasz.
7. Kiedy na ekranie pojawi się okno zakończenia instalacji, naciśnij **[Zakończ]** aby opuścić kreator instalacji. Jeśli chcesz przejść do programu, w okienku wyboru zaznacz **[Uruchom PxDesigner teraz]**.
8. System Windows® wyświetli alert zabezpieczenia systemu, aby móc korzystać z oprogramowania PxDesigner, musisz zezwolić na dostęp.

UWAGA! Jeśli wcześniej była zainstalowana starsza wersja programu PxDesigner, to przed instalacją nowszej wersji należy ją odinstalować.

7.2 Android™

Aplikacja PxMobile może zostać zainstalowana na systemie Android™ 4.0 lub nowszym.

Aby zainstalować oprogramowanie:

1. Wgraj plik instalacyjny *.apk pobrany ze strony producenta do pamięci telefonu.
2. Przejdź do ustawień telefonu a następnie w zakładce **[Bezpieczeństwo]** zaznacz: „Zezwalaj na instalację aplikacji ze źródeł innych niż sklep Play Store”.
3. Otwórz aplikację poprzez systemowy **[Menedżer plików]**.
Pojawi się ekran instalacji nowego oprogramowania. Na ekranie widnieją informacje, z jakich funkcji telefonu aplikacja będzie korzystać.
4. Aby zainstalować aplikację, wciśnij przycisk „Instaluj”.

Po pomyślnym procesie instalacji aplikacja będzie dostępna w menu aplikacji telefonu.

UWAGA! Aplikację można pobrać także ze sklepu Google Play wyszukując frazy „PxMobile” lub skanując kod QR zamieszczony obok.



8 Konfiguracja sterownika

Sterownik działa zgodnie z wgraną do niego konfiguracją, którą tworzy się oraz wgrywa za pomocą aplikacji PxDesigner. Sposób tworzenia konfiguracji został opisany w instrukcji obsługi programu PxDesigner. W ramach konfiguracji można ustawić parametry wszystkich wejść i wyjść, utworzyć konta użytkowników oraz elementy konfiguracji samego sterownika.

8.1 Strefy

Obszar, w którym rozmieszczone są urządzenia. Jeśli urządzenia na projekcie są odpowiednio zaadresowane, to można powiązać kanały wyjściowe DMX z danym obszarem (strefą). Zawsze w sterowniku jest jedna domyślna strefa globalna, która zawiera wszystkie kanały wyjściowe. Scena, maska lub program mogą być przypisane do jednego obszaru (domyślnie jest to strefa globalna). Element operuje tylko na tych kanałach, które są powiązane ze strefą, do którego element jest przypisany.

Kanał wyjściowy DMX może być związany z wieloma obszarami.

Podczas sterowania smartfonem lub komputerem PC z uruchomioną aplikacją PxMini strefy widoczne są jako kolejne zakładki („*pulpity*”). Użytkownicy mogą mieć dostęp do wybranych obszarów.

Parametry obszaru:

- nazwa
- domyślna wartość parametru master
- przypisanie kanałów do obszaru

8.2 Sceny

Scena jest to zestaw wartości dla wszystkich kanałów wyjściowych DMX.

Parametry sceny:

- nazwa
- czas narastania
- czas trwania
- czas opadania
- strefa, do której należy
- grupa elementów skojarzonych, do której należy
- wartość dla wszystkich kanałów DMX z danej strefy
- czy jest edytowalna za pomocą smartfona
- domyślna wartość masterami

Czas narastania, trwania i opadania może być ustawiony w zakresie 0 – 24h z dokładnością do 0,01s. Dodatkowo czas trwania może być ustawiony na nieskończony. Suma wszystkich trzech czasów nie może wynosić 0.

Kiedy zostanie wywołana akcja „włącz scenę” scena zostanie włączona z czasem narastania, będzie trwała równowartość ustawionego czasu trwania i samoczynnie się wyłączy z czasem opadania. Jeśli przed upływem czasu trwania, zostanie wywołana akcja „wyłącz scenę”, scena również zostanie wyłączona z czasem opadania.

8.3 Programy

Program to układ następujących po sobie scen wraz ze zdefiniowanymi czasami narastania i trwania.

Parametry programu:

- nazwa
- strefa, do której należy
- ilość powtórzeń / zapętlenie
- ilość kroków
- zdarzenia na zakończenie programu
- czas opadania ostatniego kroku
- czas opadania przerwane programu
- domyślna wartość mastera
- domyślna wartość prędkości
- lista kroków
 - scena przypisana do kroku
 - czas narastania
 - czas trwania

Puła kroków programów jest rozdzielana z pulą scen. Każdy krok wchodzi ze swoim czasem wejścia, trwa tyle ile czas trwania i schodzi z czasem wejścia następnego kroku. Ostatni krok schodzi ze swoim czasem opadania, jeśli jest to koniec odtwarzania programu lub z czasem wejścia pierwszego kroku, jeśli program jest zapętłony, albo odtwarzany kilkakrotnie.

Wszystkie czasy są mnożone przez aktualną wartość parametru „prędkość”. Wartość 1.00 to wartość neutralna i jednocześnie domyślna. Dla wartości 2.55 wszystkie czasy są wydłużone 2,5 krotnie, a dla wartości 0.01 czasy są dzielone przez 100. Wartość 0 oznacza skrócenie wszystkich czasów do minimalnej długości (0,01s) – jeśli czas był ustawiony na 0, to nadal pozostaje 0.

Przejście między wartościami kolejnych kroków (w momencie, w którym jeden z nich jest włączany i jednocześnie inny wyłączany) jest liniowe.

Jeśli program zostanie wyłączony, opada z czasem zaniku przerywanego programu lub jeśli ten nie został zdefiniowany – z czasem opadania ostatniego kroku.

8.4 Pokazy

Pokaz to zapis ścieżki czasowej z rozlokowanymi na niej elementami (sceny, programy lub streamy DMX). Można go w dowolnym momencie edytować. Pokaz nie jest elementem konfiguracji sterownika, zostaje on zapisany w projekcie.

Generowanie streamu DMX to zapis klatka po klatce wartości DMX, które sterownik przekazuje na wyjście bez wyliczania. Stream można przechwycić z wejścia DMX i zapisać do sterownika lub wygenerować z pokazu.

Parametry pokazu:

- nazwa
- strefa, do której należy
- grupa, do której należy
- czas trwania
- ilość powtórzeń / zapętlenie
- zdarzenia na zakończenie programu
- domyślna wartość mastera
- domyślna wartość prędkości

Czasy narastania i opadania zawierają się w czasie trwania i oznaczają przenikanie początku i końca kafelka elementu. Sposób przenikania jest zależny od trybu mergowania. Czasy narastania i opadania określają jaki jest udział procentowy (0 – 100%) danego elementu w procesie wyliczania wartości końcowej w danym momencie.

Przykładowo, jeśli kursor jest w 1/10 czasu narastania danego elementu, to brane jest 10% wartości kanałów dla tego elementu i 90% wartości kanałów z warstw poniżej.

Tryby mergowania elementów w pokazie:


- zakrywanie
- wyższy wygrywa
- alpha
- światło
- woda
- kolor
- jasność
- balans bieli
- dodaj
- odejmij
- wymnażanie
- maska

8.5 Maski


Maska to zbiór wartości przypisanych do kanałów wyjściowych, który modyfikuje wartość na wyjściu DMX. Maski są nadrzędne nad scenami i programami.

Istnieją 3 typy masek:


- **proporcjonalna** – wszystkie wartości na kanale zmienia proporcjonalnie do wartości maski

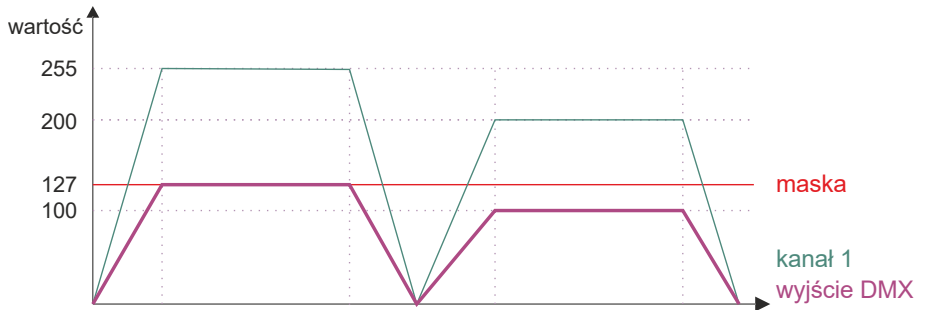

- **maksymalna** – wszystkie wartości na kanale większe niż wartość maski zmienia na jej wartość

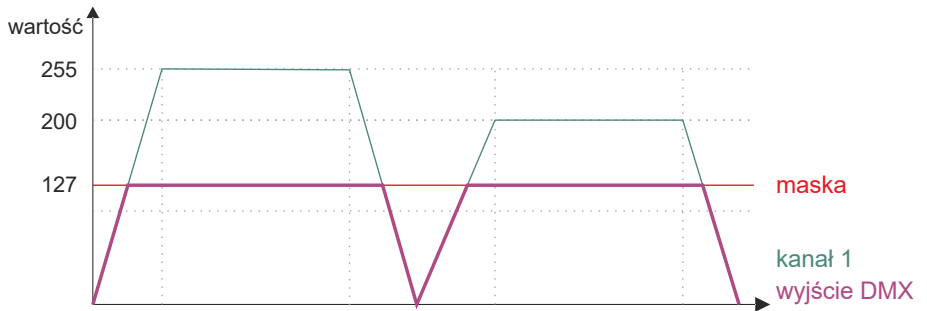

- **minimalna** – wszystkie wartości na kanale mniejsze niż wartość maski zmienia na jej wartość

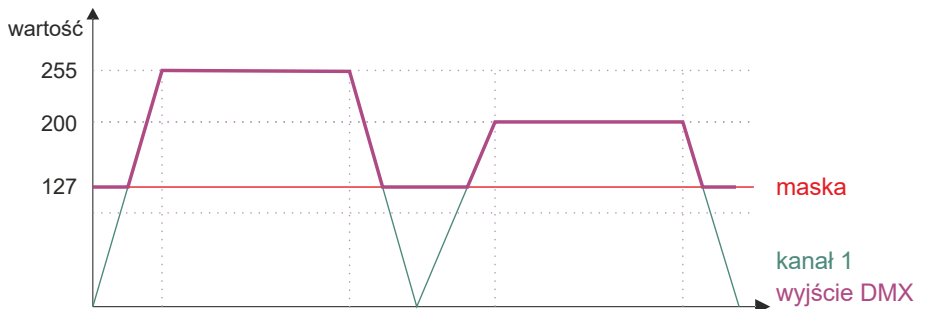

Parametry maski:

- nazwa
- czas narastania
- czas trwania
- czas opadania
- strefa, do której należy
- wartość dla wszystkich kanałów DMX z danej strefy
- rodzaj:
 - proporcjonalna
 - wartość minimalna
 - wartość maksymalna

Jeśli jest włączonych jednocześnie kilka masek:

- z wszystkich masek proporcjonalnych włączonych w danej strefie brana jest pod uwagę najniższa wartość dla każdego kanału
- z wszystkich masek minimalnych włączonych w danej strefie brana jest pod uwagę najwyższa wartość dla każdego kanału
- z wszystkich masek maksymalnych włączonych w danej strefie brana jest pod uwagę najniższa wartość dla każdego kanału
- jeśli dla któregoś kanału zostaną uruchomione dwie maski, których działanie się wyklucza to na kanale zostaje wartość 0

8.6 Sekwencje

Sekwencja to zestaw następujących po sobie kroków, z których każdy może wywoływać równoległe kilka akcji i trwać zadaną ilość czasu.

Parametry sekwencji:

- nazwa
- ilość kroków
- lista kroków
 - czas trwania kroku
 - lista akcji

Sekwencja nie jest przypisana do obszaru. Uruchomiona sekwencja odtwarza po kolei wszystkie kroki. Dla każdego kroku wykonuje wszystkie akcje z jego listy, a następnie odczekuje czas trwania danego kroku i przechodzi do kolejnego.

Lista możliwych akcji jest taka sama jak dla zdarzenia. Dodatkowo sekwencja może wywoływać inne sekwencje, w tym również samą siebie.

8.7 Statusy


Status to wewnętrzny stan urządzenia umożliwiający warunkowe uruchomienie wybranych akcji. Status może zostać włączony i wyłączony. Od tego, czy wybrany status jest włączony lub nie, może być zależne wykonanie innej akcji (np. uruchomienia sceny).

8.8 Grupa elementów skojarzonych


Sceny, programy i pokazy mogą należeć do różnych obszarów będąc w jednej grupie elementów skojarzonych. Elementy, które są skojarzone, nie mogą być jednocześnie uruchomione, dlatego włączenie elementu należącego do jakiejś grupy powoduje wyłączenie wszystkich innych elementów należących do tej grupy. Każdy element może należeć tylko do jednej grupy.

Przejście między wartościami elementów skojarzonych (w momencie, w którym jeden z nich jest włączany i jednocześnie inny wyłączany) jest liniowe od wartości do wartości.

Przykładowe przejście wartości na kanale dla elementów skojarzonych:

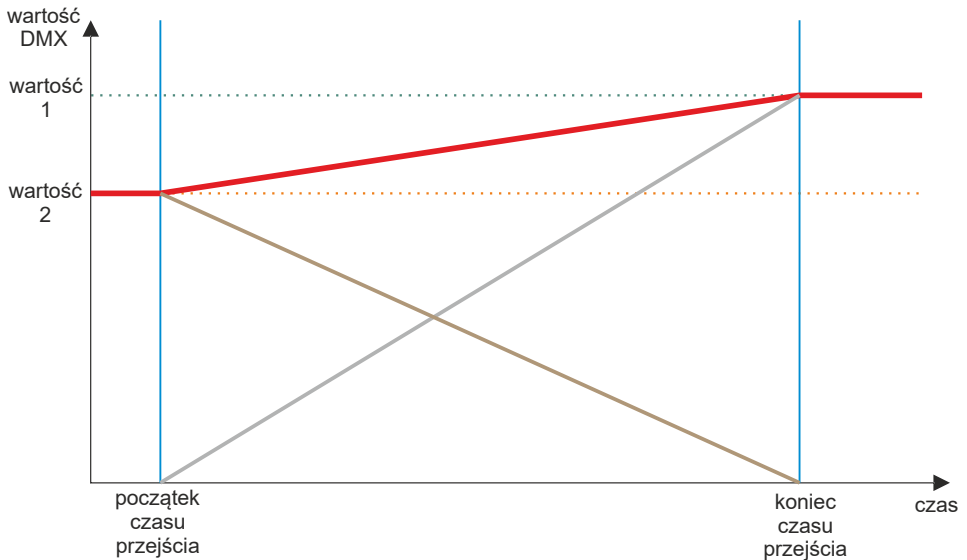

Przykładowe przejście na kanale dla elementów nieskojarzonych:

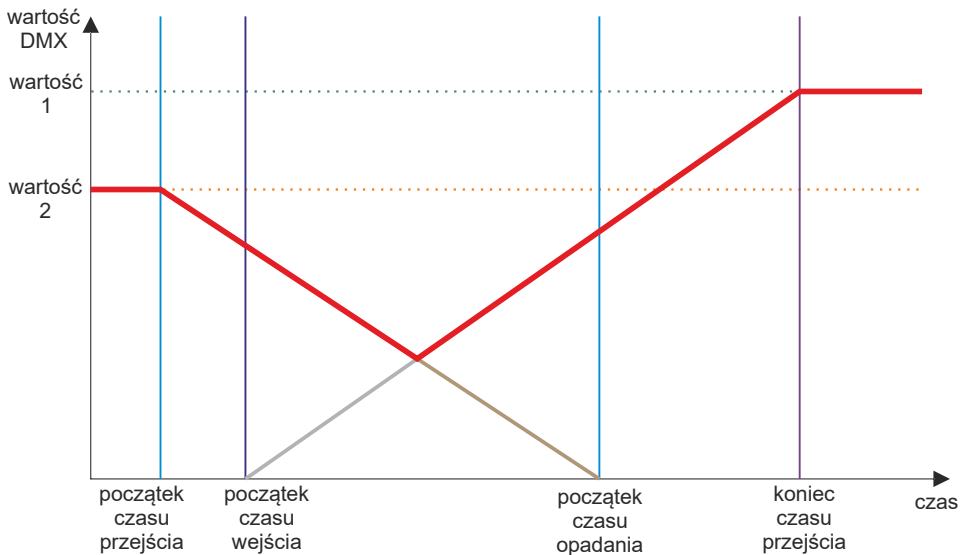

8.9 Zdarzenia

Zdarzenie to wykonanie listy akcji, jako reakcja na określony sygnał.

Zdarzenia mogą być generowane w różny sposób:

- **wewnętrzne** – mogą być wywołane przez:
 - touchpanel
 - smartfon
 - uruchomienie sterownika
 - na zakończenie programu
 - zdarzenie wewnętrzne może przekazywać wartość (np. zdarzenia wywołane przez suwak na touchpanelu)

- **od wejść ON /OFF** – dwa zdarzenia przypisane do każdego wejścia:
 - zbocze narastające
 - zbocze opadające
- **od wejść wielowartościowych** – (wejścia DMX, analogowe, Modbus, PID) w zależności od ustawień danego wejścia – jedno lub 2 zdarzenia
- **od zegara** – timery i zegar astronomiczny:
 - wschód i zachód słońca – z możliwością przesunięcia w przód lub w tył (24h)
 - timery
- **opóźnienia** – mogą być wywołane przez:
 - inne zdarzenia
 - na zakończenie programu

8.10 Ograniczenia akcji

Na każdą akcję na liście mogą być nałożone warunki, które muszą być spełnione, żeby akcja się wykonała. Wszystkie warunki nałożone na daną akcję muszą być spełnione w danym momencie.

- **Ograniczenie dobowe:**
 - tylko w dzień – od wschodu do zachodu
 - tylko w nocy – od zachodu do wschodu
 - od wschodu do zadanej godziny
 - od zachodu do zadanej godziny
 - od zadanej godziny do wschodu
 - od zadanej godziny do zachodu

Podczas wyliczania wschodu / zachodu brane jest pod uwagę przesunięcie wschodu / zachodu słońca wpisane przez użytkownika.

- **Ograniczenia statusów** – do każdego statusu akcja może:
 - ignorować jego stan
 - uruchamiać się tylko, jeśli status jest ustawiony
 - uruchamiać się tylko, jeśli status nie jest ustawiony

Aby akcja się uruchomiła, muszą być w danym momencie spełnione wszystkie warunki wynikające ze statusów.

8.11 Opóźnienia

Opóźnienie jest to lista akcji (taka, jak dla zdarzenia), która wykona się po upływie zadanego czasu. Opóźnienie musi zostać uruchomione przez inne zdarzenie.

Parametry opóźnienia:

- nazwa
- czas odliczania
- lista akcji

Włączenie opóźnienia powoduje start odliczania ustawionego czasu. Jeśli czas się skończy, zostanie wywołana lista akcji. Jeśli opóźnienie zostanie wyłączone przed upływem ustawionego czasu, odliczanie zostanie przerwane, a akcje nie zostaną wykonane. Ponowne uruchomienie opóźnienia powoduje start odliczania od początku.

9 Działanie sterownika

Sterownik działa zgodnie z wgraną do niego konfiguracją – w reakcji na odpowiednie zdarzenia wykonuje zaprogramowane akcje, które mogą uruchamiać lub wyłączać wybrane elementy konfiguracji.

9.1 Obliczanie wartości wyjściowych


Wartość na wyjściu DMX zależy od aktualnie uruchomionych scen, programów, masek i pokazów oraz od ustawień kanałów wyjściowych DMX i ewentualnie włączonej transmisji sygnału z wejścia.

Dla każdego kanału wyjściowego brana jest najwyższa wartość tego kanału z wszystkich uruchomionych scen, programów i pokazów. Na wartości scen i programów wpływają ich parametry „*master*”. Dodatkowo wyliczoną wartość modyfikuje parametr „*master*” strefy, do której należy dany kanał.

Tak obliczona wartość przechodzi przez ograniczenia nałożone przez aktualnie uruchomione maski oraz ograniczenia dla poszczególnych kanałów wyjściowych DMX.

Jeśli uruchomiona jest transmisja sygnału z któregoś wejścia, to w zależności od ustawień, wartość dla danego kanału wyjściowego jest brana bezpośrednio z wejścia lub mergowana z wartością wyliczoną przez sterownik zgodnie z zdaną funkcją.

Sterownik wylicza i wysyła na wyjście tylko tyle kanałów, ile jest ustawionych w ustawieniach wyjścia DMX w konfiguracji.

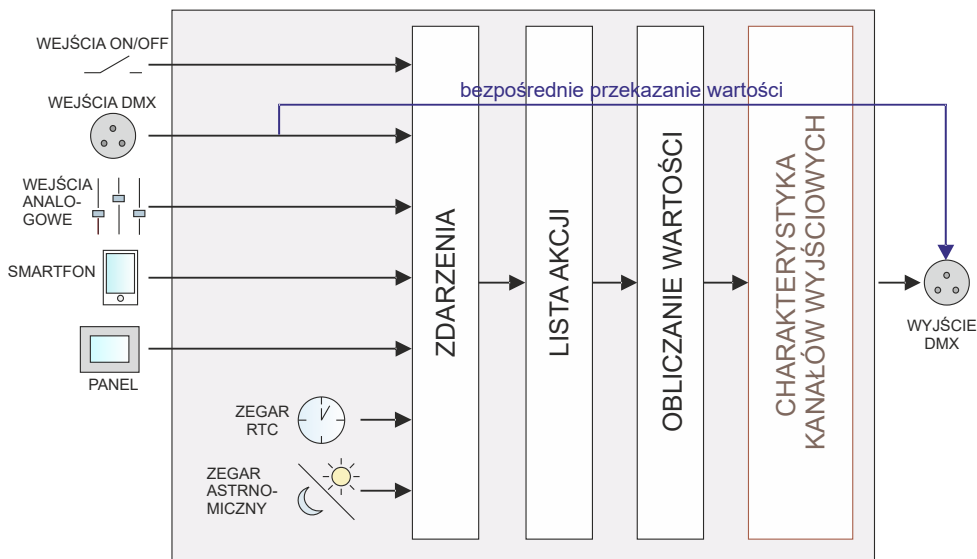


9.2 Modbus

Sterownik obsługuje protokół Modbus TCP/IP. Sterownik PX340+ działa jako serwer (slave), z którym łączy się aplikacja lub urządzenie pełniące funkcję klienta (master). Master nawiązuje połączenie przez TCP numer 502 (standardowy port Modbus) na aktualnym adresie IP sterownika. W danym momencie do sterownika może być podłączony tylko jeden master.

Dane w protokole Modbus TCP są przesyłane w paczkach zwanych ADU (Application Data Unit). Na ADU składa się nagłówek (MBAP Header) oraz PDU (Protocol Data Unit). Zgodnie ze standardem wszystkie dane przesyłane w protokole Modbus są reprezentowane w postaci Big endian (bardziej znaczący bajt jako pierwszy).

Pojedyncza paczka:

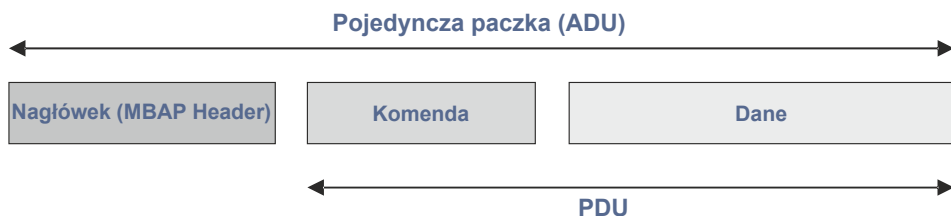

Pole	Opis	Rozmiar
MBAP		
Transaction ID	Numer pakietu – dla uproszczenia może być równy 0	2B
Protocol ID	Dla protokołu Modbus zawsze równy 0	2B
Lenght	Ilość kolejnych (po tym polu) przesłanych danych – w bajtach	2B
Unit ID	Zawsze równy 0 lub 255	1B
PDU		
Function Code	Komenda Modbus – obsługiwane komendy wypisane są w tabeli (a – komendy)	1B
Adres / Akcja	Dla standardowych komend Modbus są to adresy rejestrów – tabela (d – adresy rejestrów), dla specjalnych komend są to numery akcji – tabela (c – akcje)	2B
Parametry	Zależne od komendy – dostępne w tabeli (c – akcje)	Rozmiar w tabeli (c – akcje)

Przykład 1:

Zapytanie o 10 pierwszych kanałów DMX w zapisie heksadecymalnym wygląda następująco:

00 00 00 00 00 06 00 03 20 00 00 0A

Wyjaśnienie PDU:

03 – kod funkcji Modbus: 03, czyli „*Read Holding Registers*”

20 00 – adres odczytywanego rejestru – 0x2000 = 8192 – odpowiada kanałom wyjściowym DMX

00 0A – liczba żądanych rejestrów – 0x00A = 10 – kanałów DMX

Oczekiwana odpowiedź:

00 00 00 00 00 17 00 03 14 00 xx 00 xx 00 xx 00 xx 00 xx 00 xx 00 xx 00 xx 00 xx

Nagłówek poza polem „*Lenght*”, jest identyczny jak w zapytaniu

Kod funkcji jest przepisany z zapytania

14 – 0x14 = 20 – ilość odczytanych bajtów

00 xx – wartości kolejnych kanałów DMX, gdzie xx jest w zakresie od 0x0000 do 0x00FF, czyli od 0 do 255

Przykład 2:

Zapisane do pierwszego rejestru Modbus wartości 255. Rejestr będzie traktowany przez sterownik jako kanał wejściowy Modbus. Reakcję sterownika na zmianę wartości na kanale można ustawić w zakładce „Wejście → Modbus” (w aplikacji PxDesigner).

00 00 00 00 00 06 00 06 00 00 00 FF

Wyjaśnienie PDU:

06 – kod funkcji Modbus: 06, czyli „*Write Single Register*”

00 00 – adres rejestru 0x0000 = 0 (rejestry adresowane są od 0)

00 FF – wartość kanału (zakres 0 – 255)

Sterownik odpowiada takim samym komunikatem.

Przykład 3:

Zapis heksadecymalny ramki TCP, która uruchamia scenę numer 1:

00 00 00 00 00 0B 00 45 01 00 00 00 01 00 00 00 00

lub

00 00 00 00 00 07 00 45 01 00 00 00 01

Wyjaśnienie PDU:

45 – kod funkcji Modbus: 0x45 = 69, czyli wywołanie akcji

01 – akcja „scena start”

00 00 00 01 – pierwszy argument – numer sceny

00 00 00 00 – drugi argument – w tym przypadku nieużywany

Dla akcji, które nie wymagają drugiego argumentu, można go pominąć (pamiętając o zmianie wartości pola „Lenght” z 0x0B na 0x07).

Numery scen i programów nadawane są w momencie wgrywania konfiguracji na sterownik. Aby poznać indeks sceny lub programu wgranego na sterownik należy uruchomić dany element i na podglądzie sterownika odczytać właściwy numer.

Przy przesyłaniu lub odbieraniu wielu parametrów za pomocą jednej komendy (np. „*Write Multiple Registers*” – kod funkcji 0x10) możliwe jest przesłanie do 125 wartości w jednej wiadomości.

Komendy Modbus obsługiwane przez sterownik:

a) Komendy

Komenda Modbus		Reakcja sterownika
standardowe		
1	Read Coils	<i>nieobsługiwana</i>
2	Read Discrete Inputs	zwraca bitowo stan wejść cyfrowych
3	Read Holding Registers	zwraca stan sterownika
4	Read Input Registers	zwraca stan sterownika
5	Write Single Coil	<i>nieobsługiwana</i>
6	Write Single Register	ustawia wartość pojedynczego kanału wejściowego Modbusa
15	Write Multiple Coils	<i>nieobsługiwana</i>
16	Write Multiple Register	ustawia wartość wielu kanałów wejściowych Modbusa
własne		
65	Zdarzenie wewnętrzne	wywołuje zdarzenie wewnętrzne bez wartości, argument to numer zdarzenia wirtualnego
66	Zdarzenie wewnętrzne	wywołuje kilka zdarzeń wewnętrznych bez wartości, argumenty to numery zdarzeń wirtualnych
67	Zdarzenie wewnętrzne	wywołuje zdarzenie wewnętrzne z wartością, pierwszy argument to numer zdarzenia wirtualnego, drugi to wartość zdarzenia
68	Zdarzenie wewnętrzne	wywołuje kilka zdarzeń wewnętrznych z wartością, argumenty to numery zdarzeń wirtualnych oraz wartości zdarzeń
69	Akcja	wywołuje określoną akcję
70	Akcja	wywołuje wiele akcji

Dla komendy „*Write Single Register*” wejście Modbus jest traktowane jak wejście wielowartościowe z 512 kanałami. Parametry poszczególnych kanałów ustawia się analogicznie jak w przypadku wejścia DMX.

b) Zwracane stany

Element	Rozmiar	Opis
Dane statusowe sceny	2B	stan
	2B	master
	4B	pozostały czas [ms]
	8B	zarezerwowane
Dane statusowe programu	2B	stan
	2B	master
	2B	prędkość
	2B	ilość powtórzeń
	2B	aktualny krok
	3B	pozostały czas kroku [ms]
	8B	zarezerwowane
Dane statusowe maski	2B	stan
	2B	master
	4B	pozostały czas [ms]
	8B	zarezerwowane
Dane statusowe sekwencji	2B	stan
	2B	aktualny krok
	4B	pozostały czas [ms]
	8B	zarezerwowane

Element	Rozmiar	Opis
Dane statusowe opóźnień	2B	stan
	4B	pozostały czas [ms]
	8B	zarezerwowane
Dane statusowe filmu (odtwarzanego)	2B	stan
	2B	master
	2B	prędkość
	2B	ilość powtórzeń
	4B	aktualny krok
	8B	zarezerwowane

c) Akcje

Numer	Akcja	Parametry	
0	bark akcji	numer sceny	-
1	włącz	numer sceny	-
2	wyłącz	numer sceny	-
3	wyłącz solo	numer sceny	-
4	przełącz	numer sceny	-
5	zatrzymaj	numer sceny	-
6	wznów	numer sceny	-
7	ustaw mastera	numer sceny	wartość mastera
8	zwiększ mastera	numer sceny	-
9	zmniejsz mastera	numer sceny	-
10	włącz	numer maski	-
11	wyłącz	numer maski	-
12	włącz solo	numer maski	-
13	przełącz	numer maski	-
14	zatrzymaj	numer maski	-
15	wznów	numer maski	-
16	ustaw mastera	numer maski	wartość mastera
17	zwiększ mastera	numer maski	-
18	zmniejsz mastera	numer maski	-
19	włącz	numer programu	-
20	wyłącz	numer programu	-
21	przełącz	numer programu	-
22	zatrzymaj	numer programu	-
23	włącz solo	numer programu	-

Numer	Akcja	Parametry	
24	restart	numer programu	-
25	ustaw mastera	numer programu	wartość mastera
26	zwiększ mastera	numer programu	-
27	zmniejsz mastera	numer programu	-
28	ustaw prędkość	numer programu	wartość mastera
29	przyśpiesz	numer programu	-
30	zwolnij	numer programu	-
31	następny krok	numer programu	-
32	poprzedni krok	numer programu	-
33	włącz	numer sekwencji	-
34	wyłącz	numer sekwencji	-
35	wyłącz wszystkie	numer sekwencji	-
36	włącz	numer opóźnienia	-
37	wyłącz	numer opóźnienia	-
38	restart	numer opóźnienia	-
39	ustaw	numer statusu	-
40	wyczyść	numer statusu	-
41	przełącz	numer statusu	-
42	DMX wejściowy start	-	-
43	DMX wejściowy stop	-	-
44	Wyślij sygnał do panelu	adres panela	numer sygnału

Numer	Akcja	Parametry		
45	Strefa	ustaw mastera	numer strefy	wartość mastera
46		zwiększ mastera	numer strefy	-
47		zmniejsz mastera	numer strefy	-
48		wyłącz wszystko	numer strefy	-
49	Modbus	transmisja start	-	-
50		transmisja stop	-	-
51	Wejścia analogowe	transmisja start	-	-
52		transmisja stop	-	-
53	Film	włącz	numer filmu	-
54		wyłącz	numer filmu	-
55		włącz solo	numer filmu	-
56		przełącz	numer filmu	-
57		zatrzymaj	numer filmu	-
58		restart	numer filmu	-
59		ustaw mastera	numer filmu	wartość mastera
60		zwiększ mastera	numer filmu	-
61		zmniejsz mastera	numer filmu	-
62		ustaw prędkość	numer filmu	wartość mastera
63		przyśpiesz	numer filmu	-
64		zwolnij	numer filmu	-
65		włącz nagrywanie	numer filmu	-
66		wznów nagrywanie	numer filmu	-
67	wyłącz nagrywanie	numer filmu	-	

d) Adresy rejestrów

Adresacja	Rozmiar	Dane	Zapis / odczyt
0x0000 – 0x01FF	1kB	kanały „wejściowe” Modbusa	R / W
0x0400 – 0x05FF	1kB	kanały wejściowe DMX	R
0x0800 – 0x09FF	1kB	kanały wejściowe analogowe	R
0x0C00 – 0x0FFF	2kB	wejścia cyfrowe	R
0x1400 – 0x15FF	1kB	statusy	R
0x2000 – 0x23FF	2kB	kanały wyjściowe DMX	R
0x4000 – 0x49FF	5kB	filmy	R
0x6000 – 0x75FF	11264B	programy	R
0x9000 – 0xAFFF	16kB	sceny	R
0xD000 – 0xD7FF	4kB	maski	R
0xE000 – 0xE3FF	2kB	sekwencje	R
0xE800 – 0xF5FF	7168B	opóźnienia	R







9.3 Live mode

Sterownik podczas połączenia z komputerem lub smartfonem można przełączyć w tryb live mode. W tym trybie sterownik działa normalnie w tle, jednak na wyjściu wysyła aktualnie edytowaną scenę lub krok programu (tylko na tych kanałach, które są objęte przez strefę, do której scena lub program należy na pozostałych kanałach wysyła wartości wyliczone).

Tryb live mode jest uruchamiany również podczas edycji sceny z poziomu smartfona.

9.4 Sygnalizacja kontrolek

Sterownik jest wyposażony w 6 kontrolek sygnalizacyjnych:

Kontrolka	Działanie	Funkcja
zielona  BUS 1	miganie	sterownik nadaje lub odbiera pakiety na magistrali
zielona  BUS 2		
zielona  DATA	miganie	odbiór danych od aplikacji PC lub smartfona
zielona  INPUTS	pojedyncze mignięcie	informacja o zwarciu któregoś z wejść cyfrowych
niebieska  DMX	miganie	nadawanie sygnału DMX
żółta  POWER	świecenie stałe	urządzenie jest uruchomione i działa w normalnym trybie
	szybkie miganie	urządzenie jest uruchomione i zatrzymało się w trybie rdzenia
	powolne miganie	urządzenie jest w normalnym trybie, ale nie ma wgranej konfiguracji (jednocześnie miga kontrolka DMX), sygnał DMX nie jest nadawany

9.5 Działanie przycisku RESET i przywracanie ustawień domyślnych

Czynność	Reakcja
Przytrzymanie przycisku w momencie załączania zasilania	Przejsie urządzenie do trybu rdzenia
Przytrzymanie przycisku 2 sekundy, gdy urządzenie jest w trybie rdzenia	Przejsie do normalnego trybu pracy urządzenia
Przytrzymanie przycisku 5 sekund, gdy urządzenie jest w trybie rdzenia	Wgranie do urządzenia konfiguracji z wbudowanej pamięci
Przytrzymanie przycisku 5 sekund w normalnym trybie pracy	Reset ustawień sieciowych – sygnalizowany jest zapaleniem się razem diod DMX i POWER
Przytrzymanie przycisku 10 sekund w normalnym trybie pracy	Reset wszystkich ustawień (w tym nazwa sterownika), hasło konta ADMIN oraz usunięcie konfiguracji wgranej do urządzenia – sygnalizowany jest zapaleniem się razem wszystkich 4 diod

UWAGA! Domyślne parametry sieciowe po zresetowaniu ustawień

IP: 192.168.0.50

Maska: 255.255.255.0

Brama domyślna: 192.168.0.100

Nazwa urządzenia: Px340+ [numer seryjny]


Hasło do konta ADMIN: [numer seryjny]

9.6 Tryb rdzenia, obsługa FTP

Po przejściu do trybu rdzenia (zatrzymanie w bootloaderze) istnieje możliwość połączenia się ze sterownikiem za pomocą protokołu FTP. W trybie tym należy zawsze łączyć się z domyślnym statycznym adresem sterownika z konta ADMIN, podając hasło domyślne (numer seryjny urządzenia), nawet jeśli zostało ono zmienione.

Połączenie bezpośrednie (kablem), założenia:

- komputer ze stałym adresem IP w tej samej podsieci, w której znajduje się sterownik
- sterownik w trybie rdzenia, czyli dioda POWER miga

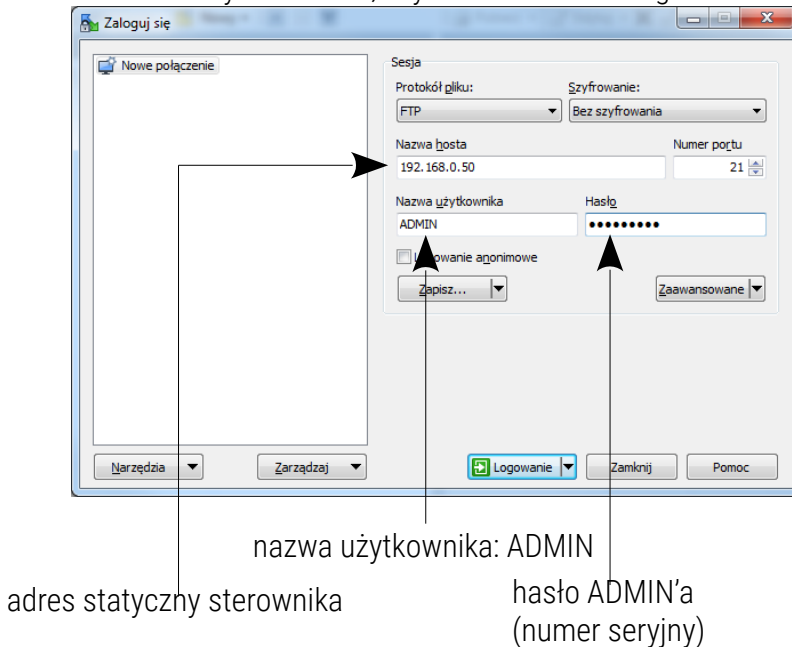


UWAGA! Zalecany klientem FTP jest darmowy program WinSCP.

Połączenie ze sterownikiem przez FTP może być przydatne, gdy nie ma możliwości wgrania aktualizacji firmware przez aplikację. Wówczas należy podmienić na sterowniki plik „UPGRADE.upg” i wymusić wyjście z trybu rdzenia. Sterownik automatycznie się zaktualizuje. Za pomocą FTP można również usunąć wgraną na sterownik konfigurację.



10 Schemat podłączenia

a) podłączenie zasilania, DMX wejściowego i wyjściowego, komputera PC oraz panelu dotykowego PX703


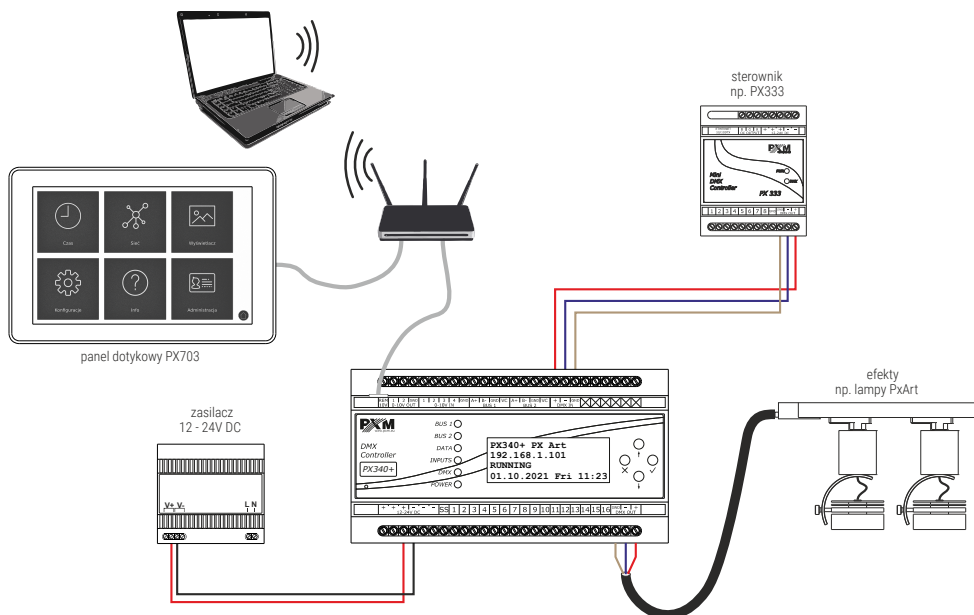


b) podłączenie wejść analogowych


ŹRÓDŁA SYGNAŁU 0 - 10V

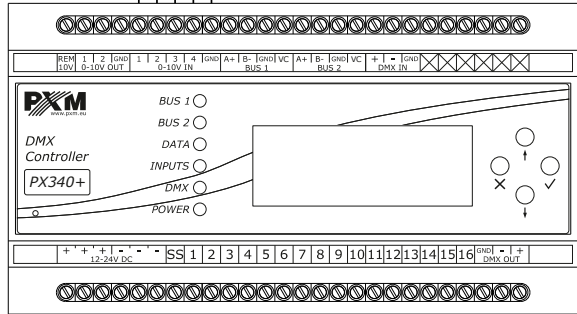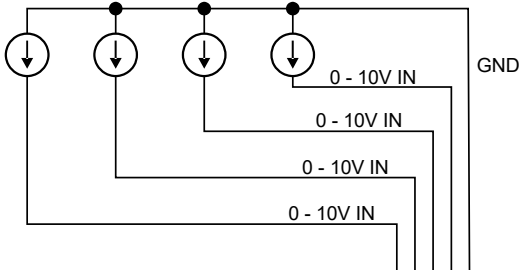


POTENCJOMETRY

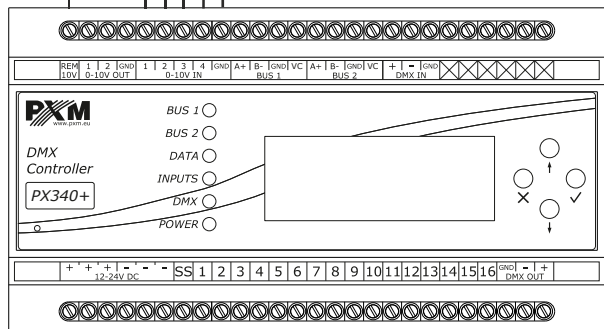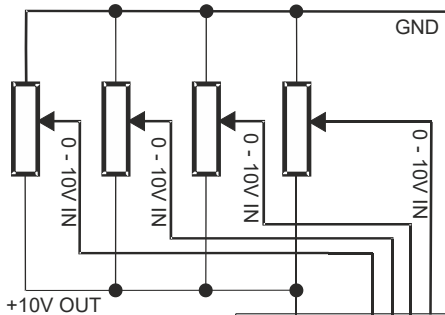


c) podłączenie zewnętrznych urządzeń PX734 / PX723 (czujnik ruchu / klawiaturka)

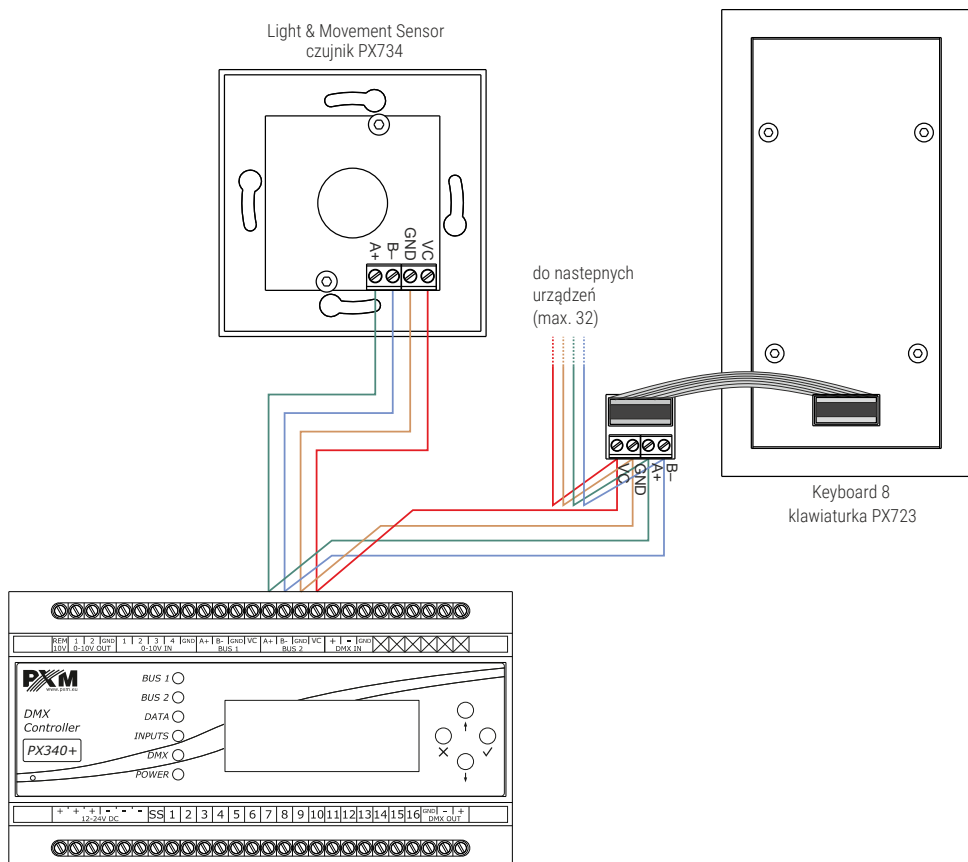



d) podłączenie wejść cyfrowych typu ujęcie (sink in) – wejście o logice dodatniej „wspólny plus”

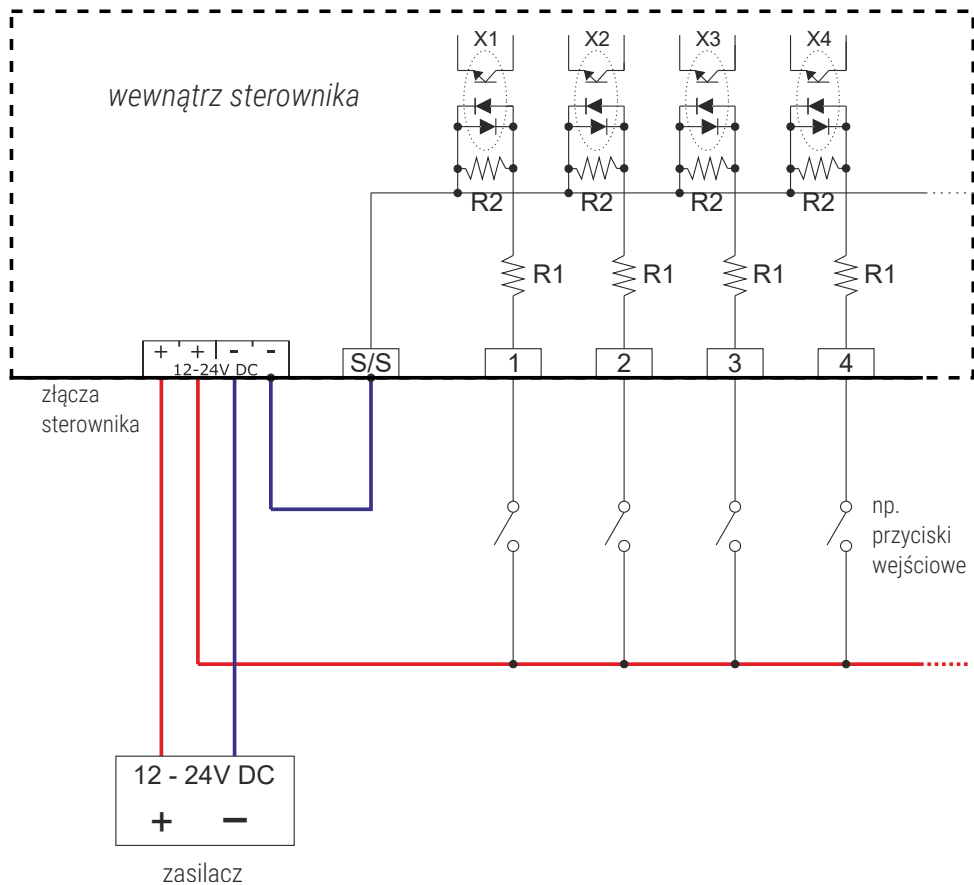

e) podłączenie wejść cyfrowych typu źródło (source in) – wejście o logice ujemnej „wspólna masa”

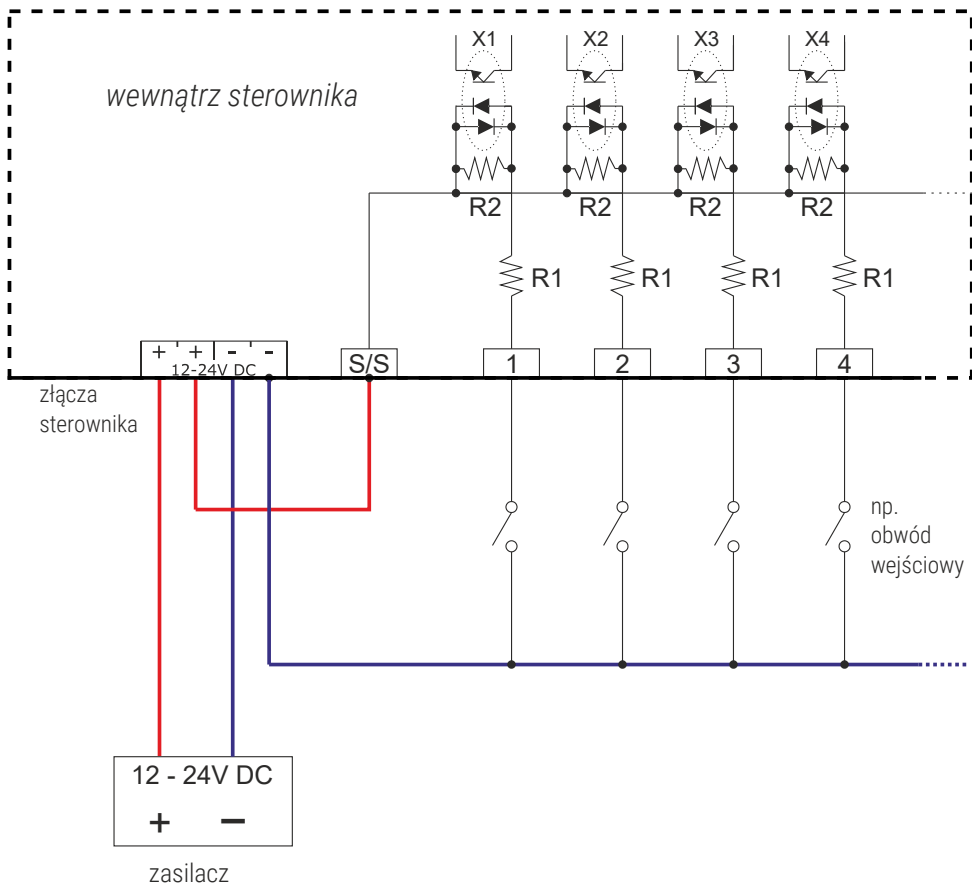

11 Wymiary

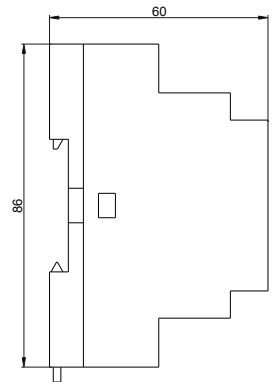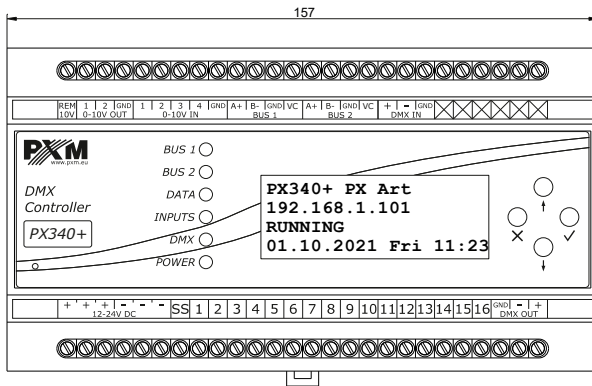

12 Dane techniczne

typ	PX340+
zasilanie	12 – 24V DC
max. pobór mocy	7W (bez podłączonych zewnętrznych urządzeń na magistrali <i>BUS1</i> i <i>BUS2</i>)
wejścia DMX	1 (512 kanałów)
wyjścia DMX	1 (512 kanałów)
wejścia sterujące (on / off)	16
wejścia analogowe	4
obciążenie wyjścia REM 10V	max. 20mA
wyjścia analogowe	2
obciążenie wyjść analogowych	max. 10mA / kanał
maksymalna ilość urządzeń zewnętrznych	64 (max. 32 na jedną linię <i>BUS</i>)
zewnętrzne panele dotykowe	max. 16

port Ethernet	1
zegar czasu rzeczywistego (RTC)	tak
Modbus	TCP
sceny i kroki programów	251000
ilość scen uruchomionych jednocześnie	max. 200
programy	512 (max. 40 uruchomionych jednocześnie)
sekwencje	128
statusy	256
timery	1024
strefy	16
użytkownicy (w tym ADMIN)	8
masa	0.3kg
wymiary	szerokość: 157mm (9 modułów szynowych) wysokość: 86mm głębokość: 60mm

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

PXM Marek Żupnik spółka komandytowa
Podłęże 654, 32-003 Podłęże

deklarujemy, że produkowany przez nas wyrób:

Nazwa towaru: DMX Controller

Kod towaru: PX340+

Spełnia wymogi następujących norm oraz norm zharmonizowanych:

PN-EN IEC 63000:2019-01

EN IEC 63000:2018

PN-EN 61000-4-2:2011

EN 61000-4-2:2009

PN-EN IEC 61000-6-1:2019-03

EN IEC 61000-6-1:2019

PN-EN 61000-6-3:2008

EN 61000-6-3:2007

Oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:

2011/65/UE **DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY** z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

2014/30/UE **DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY** z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastępuje dyrektywę 2004/108/WE.


Marek Żupnik spółka komandytowa
32-003 Podłęże, Podłęże 654
NIP 677-002-54-53



mgr inż. Marek Żupnik.